

資料要求 2.

(1) 原子炉圧力容器

(2) 格納容器

(3) 使用済燃料プール



別紙一 1 『プラント関連パラメータ(総括表)』正誤表

「福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ」の総括表(表紙)について、以下の通り訂正いたします。


総括表日時	号機	パラメータ	誤	正	変更理由
3月22日 14:00現在	2	CAMS(D/W)	5.49×10^1	5.47×10^1	転記ミス
3月23日 14:00現在	5	使用済燃料プール温度	39.0	39.6	転記ミス
4月3日 18:00現在	2	原子炉圧力	-0.016MPa g(A) -0.018MPa g(B)	-0.011MPa g(A) -0.011MPa g(B)	転記ミス
4月4日 1:00現在	1	圧力容器下部温度	113.4	115.8	転記ミス
4月6日 7:00現在	3	圧力容器下部温度	114.1	114.7	転記ミス
4月12日 13:00現在	5	原子炉水温度	42.8	43.5	転記ミス
4月17日 14:00現在	3	CAMS S/C(B)	5.62×10^1	5.62×10^{-1}	転記ミス
4月18日 6:00現在	3	CAMS S/C(B)	5.56×10^1	5.56×10^{-1}	転記ミス
4月18日 14:00現在	3	CAMS S/C(B)	5.54×10^1	5.54×10^{-1}	転記ミス
4月19日 7:00現在	3	CAMS S/C(B)	5.49×10^1	5.49×10^{-1}	転記ミス
4月19日 13:00現在	3	CAMS S/C(B)	5.47×10^1	5.47×10^{-1}	転記ミス

以上


1F-1 温度に関するパラメータ(代表点)

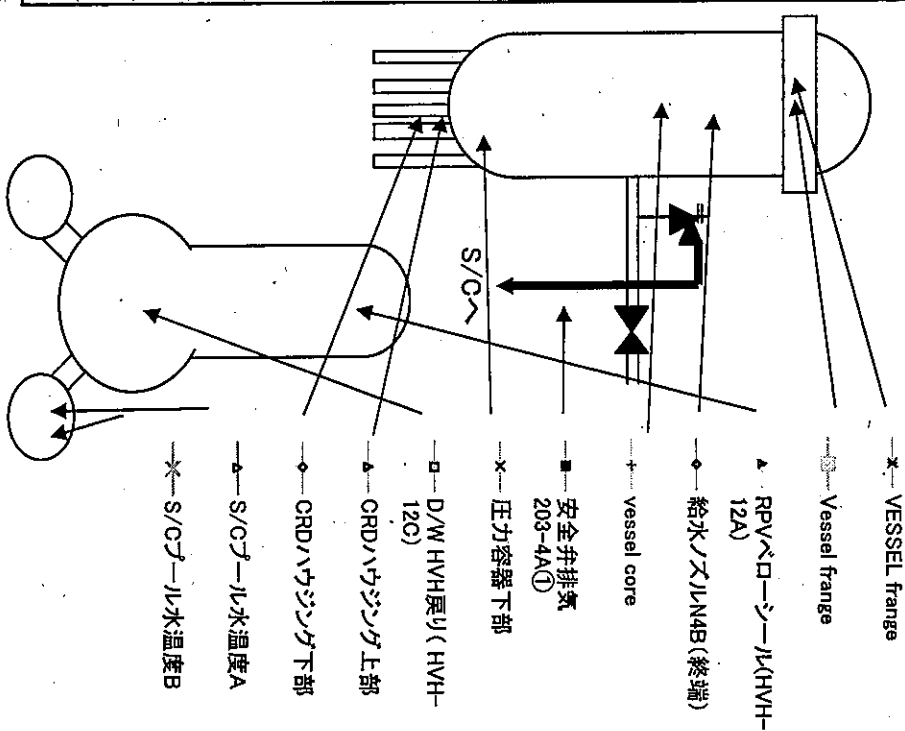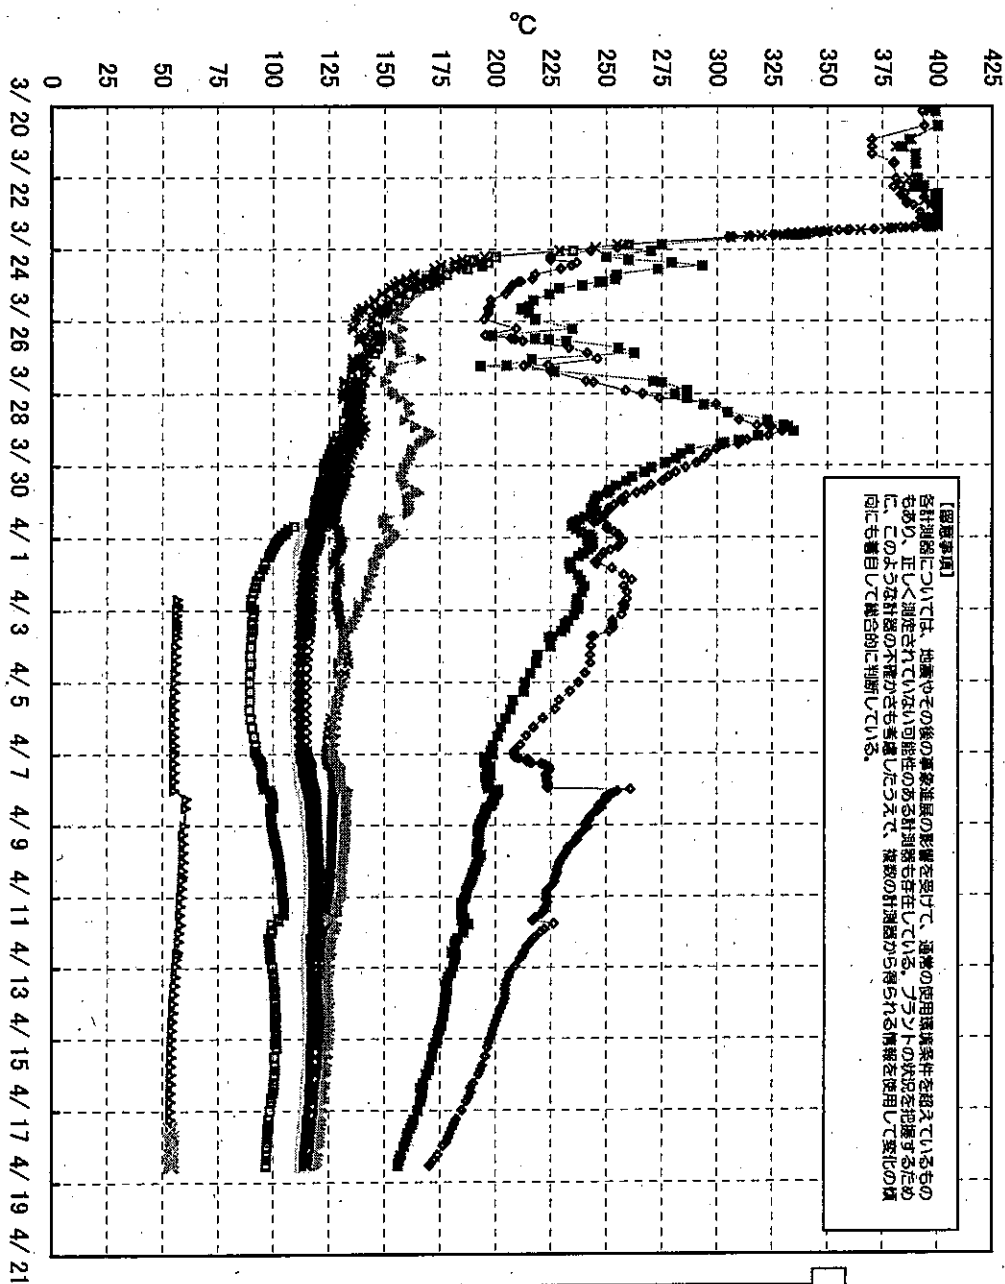

1F-1 温度に関するパラメータ(給水ノズル及び安全弁排気温度)

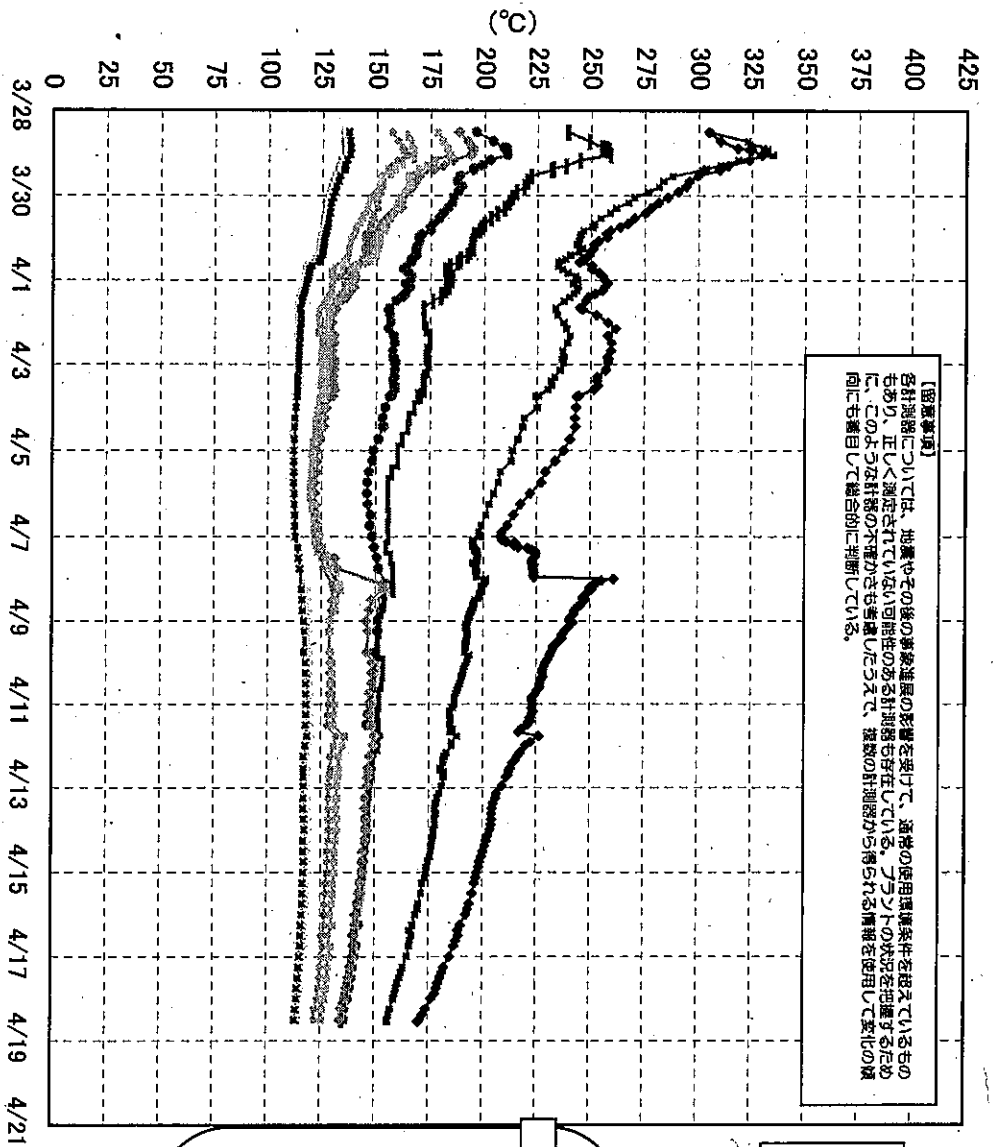

3/27以降、これまで継続監視してきた給水ノズルN4Bと安全弁排気203-4Aの温度が上昇してきたことから、同様の位置を計測している他の計測点と比較するために計測点を3/28 12:30より増やして採取する。

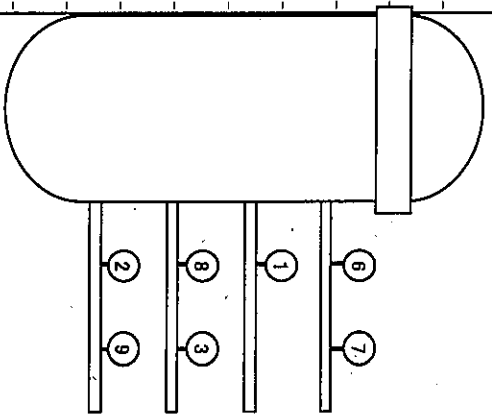

- 給水ノズル N4B(終端)
 - 給水ノズル N4B (内)
 - 給水ノズル N4C(終端)
 - 給水ノズル N4C (内)
 - 安全弁排気 203-4A①
 - 安全弁排気 203-4C②
 - 安全弁排気 203-4B③
 - SR弁排気 203-3A⑤
 - SR弁排気 203-3B⑦
 - SR弁排気 203-3C⑧
 - SR弁排気 203-3D⑨
- D/W〜排気
S/C〜排気

1F-1 温度に関するパラメータ

【調査事項】
各計測機については、材質やその他の重要要素の把握を要して、適切な使用環境条件を与えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測機も存在している。こうした問題を把握するために、このような計測機の不測のさちを指摘したうえで、復元の対策から得られる情報を活用して類似の問題にも着目して総合的に判断している。

[illegible]

1F-1 温度に関するパラメータ

[illegible]

【監査意見】
各計測については、対象やその後の事業進展の影響を受けて、適切な使用回数等を踏まえているものもあり、正しく測定されていると見做せる計測箇所が存在している。フランクの状況や想定するものに、このような計測の不確かならざるも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

【結果事項】
各社現場については、地震やその他の事故の影響を受けて、通常の使用量と異状を認めているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測値の不確かさも考慮したうえで、最新の計測値から得られる情報を活用して気化の傾向にも留意して増減率に判断している。

[illegible]

【解説事項】
各自治体については、地震やその他の事象発生時の影響を想定して、通常の利用環境条件を踏まえているものもあり、正しく設定されていない可能性のある自治体も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測の不備がさきを察知したうえで、適切な対策から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して観測的に判断している。



[illegible]

1F-1 温度に関するパラメータ

【読者質問】
各社別について、地盤やその他の要素と地盤の相関を受けて、高層の使用量と床材を定めているものもあり、正しく規定されているものもあるが、現時点でも存在している。こうした状況を把握するために、このような数値のデータが最も有効だと思います。建設の計画段階から得られる情報を使用して、質化の傾向にも目立って数値的に評価している。

[illegible]

1F-2 温度に関するパラメータ(代表点)

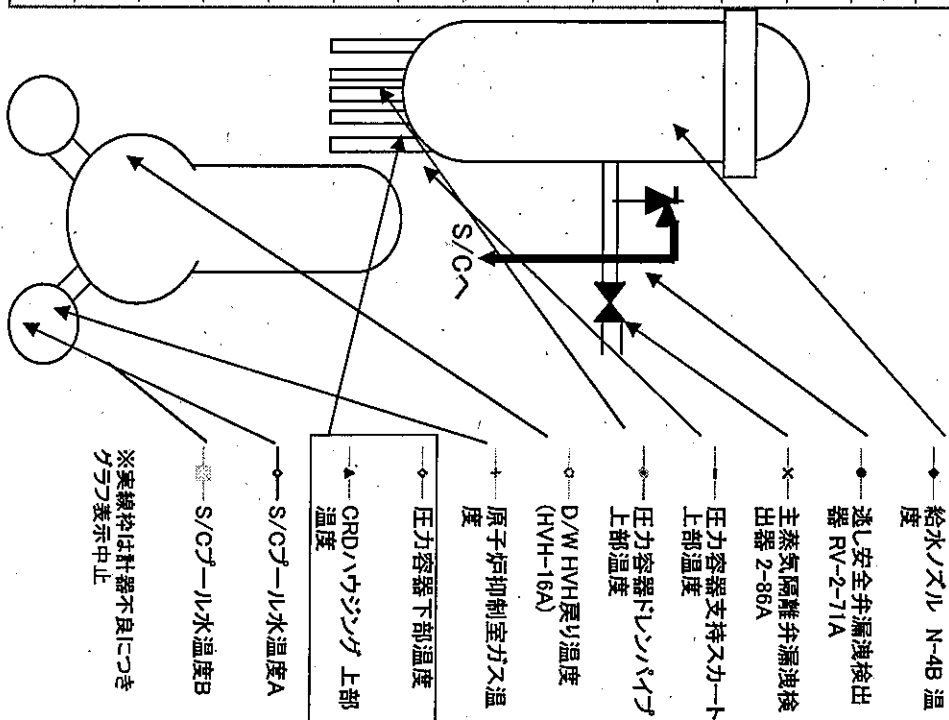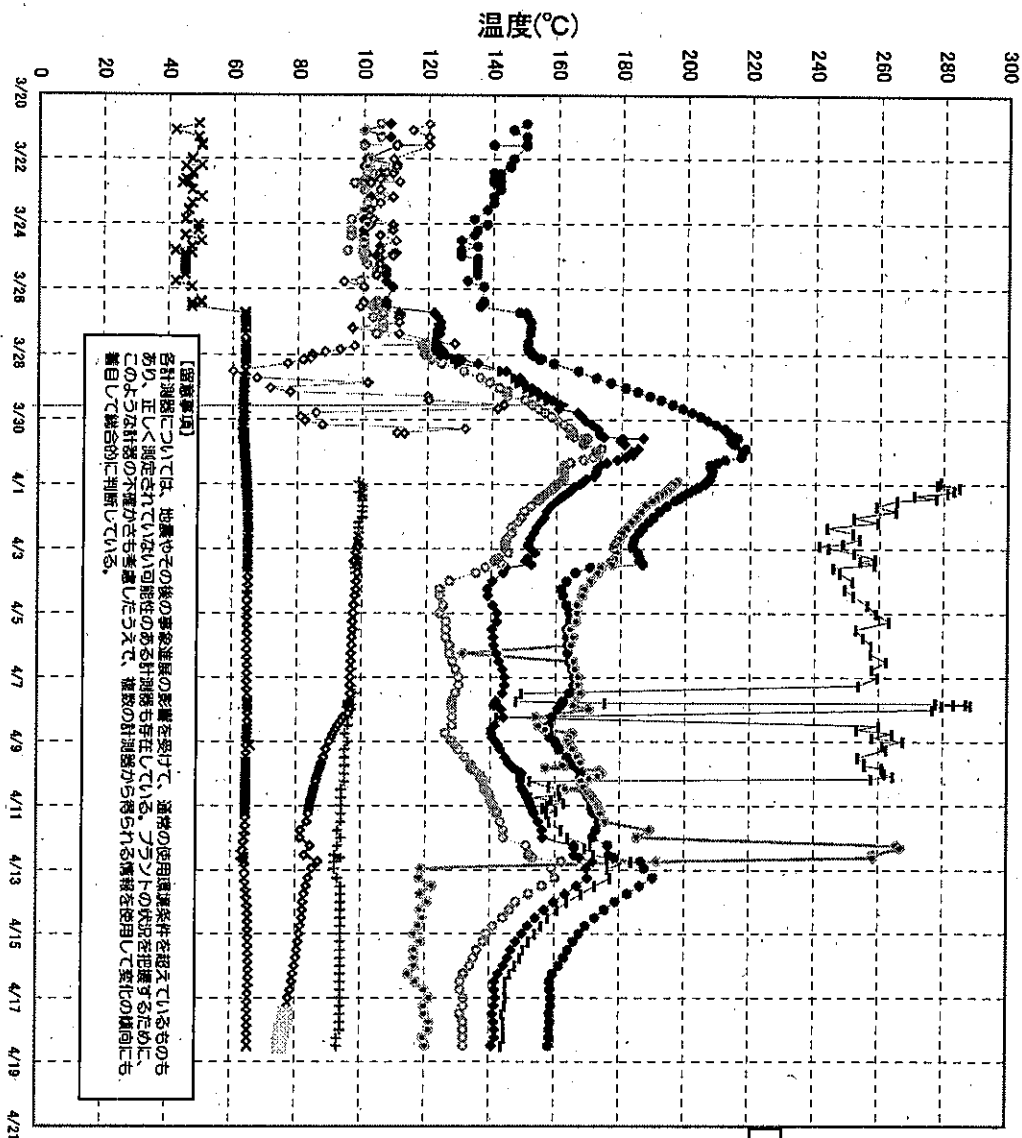

1F-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故・事象で長尺の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測結果も存在している。アラートの状況を確認するために、このような計測の不確かさも考慮し、このようないずれの計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏 洩検出器 2-98A	給水ノズル 温度	N-4B CRDハウジング 上部温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持 スカー卜上部温	圧力容器レブンバ イブ上部温度	D/W HVH度(16A) 度(HVH-16A)	RPVロー シールド	原子炉抑制 室ガス温度	S/Cターブル 水温度A	S/Cターブル 水温度B
3/20 22:00	150	49	108		120			105	0.5			
3/21 3:00	146	42	100		115			100	0.5			
3/21 8:00	150	49	108		120			105	0.5			
3/21 13:30	150	50	110		120			110	0.5			
3/21 14:00	140	50	110		110			100	0.5			
3/21 14:25	150	50	110		120			100	0.5			
3/22 0:15	146	47	101		109			102	0.5			
3/22 5:00	145	50	110		110			110	0.5			
3/22 6:00	145	45	100		110			101	0.5			
3/22 10:30	140	47	105		107			101	0.5			
3/22 11:20	142	47	105		109			103	0.5			
3/22 15:30	140	45	100		105			100	0.5			
3/22 18:00	142	44	102		111			100	0.5			
3/22 23:00	140	44	102		102			97	0.5			
3/23 4:20	140	47	105		105			100	0.5			
3/23 9:00	140	50	102		109			105	0.5			
3/23 14:00	138	47	105		105			101	0.5			
3/23 21:00	134	46	101		102			100	0.5			
3/24 1:00	138	45	100		103			96	0.5			
3/24 5:00	135	49	102		109			101	0.5			
3/24 9:00	134	49	100		109			96	0.5			
3/24 13:00	130	45	100		105			96	0.5			
3/24 17:00	135	47	100		110			100	0.5			
3/24 20:00	130	42	100		105			100	0.5			
3/24 22:30	130	47	100		105			95	0.5			
3/25 0:00	130	45	101		110			100	0.5			
3/25 2:00	130	45	104		109			100	0.5			
3/25 6:00	135	45	105		105			100	0.5			
3/25 10:00	135	45	105		105			101	0.5			
3/25 14:00	135	45	107		105			104	0.5			
3/25 18:30	132	42	107		104			104	0.5			
3/25 23:00	137	47	109		94			99	0.5			
3/26 9:30	137	50	107		100			100	0.5			
3/26 10:21	137	50	107		100			104	0.5			
3/26 10:40	137	47	107		100			104	0.5			
3/26 13:00	136	47	107		99			103	0.5			
3/26 17:30	148.1	63.6	121.8		111.1			106	0.5			
3/26 18:00	150.1	63.5	121.9		111.1			106	0.5			
3/26 18:10	150.1	63.5	122		111.1			106	0.5			
3/26 18:30	150.2	63.6	122.1		111.2			106	0.5			
3/26 19:00	150.2	63.6	122.2		111.4			106	0.5			

1F-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されない可能性のある計測器も存在している。アラートの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して東北の傾向にも着目して総合的に判断している。

	減じ安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏 洩検出器-2-86A	給水ノズル 温度	N-4B CRD/ハジジナ 上部屋温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持 スカーフ上部屋	圧力容器トレンバ イア上部屋温度	D/W HVH 更り温 度(HVH-16A)	RPVパロー ンシール	原子炉抑制 室カス温度	S/Cジャー ナル 水温度A	S/Cジャー ナル 水温度B
3/26 21:00	150.7	63.7	123		111			103	OS			
3/27 1:00	151.6	63.8	123.9	123.3	96.6			106	OS			
3/27 5:00	151.6	63.7	123.9	122.9	111.2			104	OS			
3/27 9:00	151.4	63.8	123.6	122.6	123.4			119	OS			
3/27 15:30	150.8	63.8	123.1	122.5	123.3			118	OS			
3/27 16:20	150.6	63.8	123	122.4	93			119	OS			
3/27 17:50	150.7	63.8	123.6	122.9	88.4			119	OS			
3/27 20:20	151.5	63.8	124.6	123.9	84.4			119	OS			
3/27 22:00	152.1	63.8	124.8	124.1	84.4			120	OS			
3/28 0:00	152.4	63.8	125.5	124.8	84			121	OS			
3/28 0:55	154.5	63.8	129	128.2	82			121	OS			
3/28 3:00	154.9	63.8	129.6	128.7	81.5			124	OS			
3/28 3:30	154.3	63.8	130.3	129.4	76.8			131	OS			
3/28 4:00	158.7	63.7	135.4	129.4	60			136	OS			
3/28 7:00	166.3	63.7	144.1	142.9	67.3			139	OS			
3/28 12:30	171.9	63.4	148.3	147	101.5			144.5	OS			
3/28 17:30	176.3	63.5	149.5	148.2	71.4			144.5	OS			
3/28 21:00	180.9	63.4	152	150.7	120			150	OS			
3/29 1:00	184.7	63.3	153.7	152.6	143.6			154	OS			
3/29 4:00	188.5	63.2	156.2	154.9	141.6			156	OS			
3/29 7:00	191.9	63.2	158.5	157.2	85.7			158	OS			
3/29 10:00	195.4	63.2	160.5	161.6	87.7			160	OS			
3/29 13:00	198.6	63.7	160.5	計器不良	131.6			162	OS			
3/29 16:00	201.4	63.3	166.3		110.7			163.5	OS			
3/29 19:00	204	63.3	167.4		112.8			164	OS			
3/29 22:00	206.3	63.3	168.6		114.6			164	OS			
3/30 1:00	208.9	63	170.7		117.2			164	OS			
3/30 4:00	211.4	63.2	172.4		119.1			165	OS			
3/30 7:00	212.6	63.3	172.9		計器不良			169	OS			
3/30 10:00	212.8	63.3	173					168	OS			
3/30 10:50	212.9	63.3	173					168	OS			
3/30 11:00	213	63	173					168	OS			
3/30 11:30	213.3	63.3	173.3					168	OS			
3/30 13:00	215	63.3	174.3					168	OS			
3/30 14:00	215.8	63.4	186.5					168	OS			
3/30 14:20	215.4	63.3	180.2					168	OS			
3/30 14:40	214.9	63.3	179.9					168	OS			
3/30 15:00	214	63.4	179.7					168	OS			
3/30 15:20	213.5	63.4	179.6					168	OS			
3/30 16:00	214.6	63.5	180.6					168	OS			
3/30 18:00	214.9	63.5	180.7					168	OS			
3/30 18:30	218.2	63.6	184.9					173.5	OS			

IF-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故連発の影響を受けて、通常の運用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	差し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気側離弁漏 洩検出器 2-86A	給水ノズル 温度	N-4B CRD/ハロゲン 上部温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持 スカーツ上部温	圧力容器ピッチ 上部温度	D/W HVH 戻り温 度(HVH-16A)	RPVロー シール	原子炉抑制 室ガスの温度	S/Cノズル 水温度A	S/Cノズル 水温度B
3/31 0:00	217.2	63.6	183					172	OS			
3/31 2:00	217.1	63.6	183.4					172.5	OS			
3/31 4:00	216.8	63.7	181.2					171	OS			
3/31 6:00	211.8	63.8	178.7					168	OS			
3/31 8:00	209.4	63.9	175.3					164	OS			
3/31 10:00	207.2	64	173.4					162	OS			
3/31 12:00	207.1	64	172.4					162	OS			
3/31 14:00	208.1	64.2	172.2					162	OS			
3/31 16:00	207.7	64.2	172					162	OS			
3/31 18:00	207.3	64.3	171.5					162	OS			
3/31 20:00	207.1	64.3	169					162	OS			
3/31 22:00	206.2	64	168			279	197	161	OS	99		
4/1 0:00	205.4	64	167			278	196	160	OS	100		
4/1 2:00	203.6	64.4	165.3			284.8	194.7	159	OS	100		
4/1 4:00	201.9	64.4	164.4			283.1	194.5	158	OS	100		
4/1 6:00	200.5	64.4	163.5			281.1	193.3	157	OS	99		
4/1 8:00	199	64.5	162.1			270.7	192	156	OS	100		
4/1 10:00	197.7	64.6	161			277.7	190.7	155	OS	100		
4/1 12:00	196.3	64.7	160.1			265.3	189.5	154	OS	100		
4/1 16:00	193.7	64.7	158.1			258.9	187.1	152	OS	100		
4/1 20:00	191.7	64.8	156.9			265	185.9	150	OS	100		
4/2 0:30	189.8	64.8	156.1			251.9	184.4	149	OS	100		
4/2 4:00	188.3	64.9	155			259.4	183.1	148	OS	99		
4/2 8:00	186.6	64.9	153.7			243.8	181.6	146	OS	99		
4/2 12:00	185.3	65	152.9			251.7	180.3	145	OS	99		
4/2 16:30	183.9	64.9	151.9			253.7	179.3	144.5	OS	99	98.9	
4/2 20:00	183.6	64.8	151.3			248.6	178.2	144	OS	99	98.7	
4/2 21:23	183.4	64.8	151.1			241.4	177.7	144	OS	98	98.5	
4/2 23:00	183.5	64.8	151.7			244.2	177.8	144	OS	99	98.5	
4/3 3:00	185	64.9	153.4			252.1	178.5	145	OS	98	98.1	
4/3 7:00	185.8	64.8	151			258.6	177.9	142	OS	98	98.1	
4/3 9:00	185.4	64.8	150.5			254	176.8	141	OS	98	97.6	
4/3 11:30	186.6	64.8	152.3			258.4	177.1	143	OS	98	98.5	
4/3 14:00	170.3	64.9	144.5			245.7	173.8	138	OS	98	98.6	
4/3 18:00	165.8	64.9	143.6			247.7	172.6	135	OS	98	98.5	
4/4 0:00	163	64.9	140.3			251.7	170.6	127	OS	98	98.3	
4/4 6:00	161.5	64.8	138.8			249.3	168.5	124	OS	98	98.1	
4/4 11:00	162.1	64.7	139			251.8	168	124	OS	98	97.9	
4/4 18:00	163	64.7	140.5			256.3	166.4	125	OS	98	97.6	
4/5 0:00	164.2	64.7	141.7			258.9	166.4	124	OS	98	97.4	
4/5 6:00	164.3	64.6	141.7			263	166	126	OS	97	97.3	
4/5 12:00	163.1	64.7	140.3			252.7	164.1	126	OS	98	97.2	
4/5 18:00	163.4	64.8	140.7			254.9	165.2	126	OS	97	97	
4/6 0:00	163.6	64.7	140.9			257.5	164.5	127	OS	97	97	

1F-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	減圧安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル・N-4B 温度	CRD/バロジック 上部温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持 スカーツ上部温度	圧力容器ドレンパ イプ上部温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVロー シールド	原子炉抑制 室カラム温度	S/Cジュール 水温度A	S/Cジュール 水温度B
4/6 6:00	163.5	64.7	141.6			257.3	131.1	127	O.S	97	96.7	
4/6 12:00	164.1	64.8	142.5			262.2	166.3	128	O.S	97	96.8	
4/6 18:00	165	64.8	143.6			257.7	166.7	129	O.S	97	96.6	
4/7 0:00	165.6	64.8	144.2			259.6	166.8	130	O.S	97	96.6	
4/7 6:00	165.5	64.8	144.2			253.5	166.8	130	O.S	97	96.5	
4/7 12:00	164.2	64.9	143.6			149.3	167.5	129	O.S	98	96.6	
4/7 18:00	162.3	65	141.5			147.7	166.7	128	O.S	96	96.5	
4/7 19:00	162	65	141.4			175	165.5				96.3	
4/7 19:20	161.9	65	141.3			277.7	165.5	128	O.S	96	96.2	
4/7 19:40	161.9	65	141.2			287.1	165.5	128	O.S	96	96.2	
4/7 20:00	161.8	65	141.2			283.3	165.4	128	O.S	96	96.1	
4/7 20:30	161.7	65	141.2			288.6	165.4	128	O.S	96	96.1	
4/7 21:00	161.5	65	141			279.6	165.3	128	O.S	97	96	
4/7 21:30											95.9	
4/7 22:00											95.8	
4/8 0:00	160.6	65	143.3			276.6	170.3	128	O.S	97	96.6	
4/8 3:00											96	
4/8 6:00	158.8	65	143.9			141.7	153.9	128	O.S	96	94.6	
4/8 9:00											93.7	
4/8 12:00	157.9	65	141.2			259.9	154.7	128	O.S	96	92.8	
4/8 15:00	157.2	65	140.3			253.1	156.8	126	O.S	95	91.4	
4/8 18:00	157.9	64.9	140.3			264.2	165.2	126	O.S	95	90.9	
4/8 21:00	158.1	64.9	140.5			257.9	164.1	128	O.S	96	90.3	
4/9 0:00	159.8	64.8	141.5			267.5	163.7	129			89.3	
4/9 3:00	160.4	65.7	142.5			261.1	164.5	130			88.5	
4/9 6:00	161.1	64.7	143			262.3	165.2	132			88	
4/9 12:00	163.5	64.6	144.5			253.6	166.7	134			87.5	
4/9 16:00	164.8	64.6	145.5			255.6	167.6	135			87.2	
4/9 18:00	165.5	64.6	146			255.7	162.4	136			86.9	
4/9 20:00	166.7	64.6	147.1			261	162.4	137			86.7	
4/9 22:00	167.4	64.6	148.3			261.3	173.5	138			85.8	
4/10 0:00	167.9	64.5	149.7			264.8	174.4	139			85.1	
4/10 2:00	167.8	64.5	149.2			264.4	173	140			84.8	
4/10 4:00	167.8	64.5	149.2			257.7	170.4	141			84.6	
4/10 6:00	168.3	64.5	149.4			152.1	167.8	138			84.4	
4/10 10:00	168.8	64.5	149.6			158	168.6	138			84.2	
4/10 12:00	168.9	64.5	150			161.1	162.9	139				
4/10 14:00	169.2	64.5	150.5			161.6	169.9	140				
4/10 16:00	169.9	64.5	151			161.4	170.6	140				
4/10 18:00	170.3	64.5	151.4			152.5	171.2	141				
4/10 20:00	170.7	64.5	151.9			158.8	171.8	141				
4/10 22:00	171.2	64.4	152.3			162.6	172.4	141				
4/11 0:00	171.5	64.4	152.6			157.5	172.9	141				
4/11 2:00	171.2	64.4	152.8			156.1	173.2	141				

1F-2 温度に関するパラメータ



【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用運用条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の正確さも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	送し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル N-4B 温度	CRD/バウジング 上組温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持 スカーフ上組温度	圧力容器トレンバ 上組温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVロー ンセル	原子炉抑制 室カラム温度	S/Cゾー ルA	S/Cゾー ルB
4/11 4:00	171.5	64.4	153.2			160.3	173.6	142	O.S	94	84.1	
4/11 6:00	172.3	64.5	153.6			157.4	173.9	142	O.S	94	83.9	
4/11 12:00	173.4	64.5	154.8			158.1	175.3	143	O.S	94	83.5	
4/11 18:30	172.5	64.4	156			161.9	189	144	O.S	93	81.5	
4/12 0:00	171.6	64.2	156.2			163.9	185.2	144	O.S	94	81.4	
4/12 6:00	176.3	63.9	165.8			170.9	265.5	151	O.S	93	84.6	
4/12 8:00			165.9			169.1	266.7					
4/12 13:00	176.7	63.4	165.9			172	258.2	152	O.S	92	82.9	
4/12 15:00	178.3	64	167.6			176.1	258.4	153	O.S	94		
4/12 18:00	186.5	64.2	171.7			183.5	191.5	162	O.S	92	87	
4/12 23:00	187.5	64.4	169.7			176.3	186	159	O.S	92	85.1	
4/13 6:00	190.2	64.4	170.1			177.1	181	160	O.S	93	83.9	
4/13 12:00	186.2	64.7	166.9			172.3	122	156	O.S	94	83.3	
4/13 18:00	182.4	65	163.2			168.2	118.6	152	O.S	94	82.8	
4/14 0:00	178.7	65.1	159.7			163.8	120.7	148	O.S	94	82.4	
4/14 6:00	175.3	65.2	156.8			160.8	118.3	146	O.S	94	82.3	
4/14 12:00	172.3	65.3	154.1			157.9	119.2	144	O.S	94	82	
4/14 18:00	169.4	65.4	151.8			155.8	118	141	O.S	94	81.7	
4/15 0:00	167.5	65.4	150			154	116.5	139	O.S	94	81.3	
4/15 6:00	165.7	65.4	148.2			152.1	118.6	138	O.S	94	81	
4/15 12:00	164.1	65.5	146.6			150.4	116.7	136	O.S	94	80.6	
4/15 18:00	162.8	65.6	145.7			149.4	116.7	135	O.S	94	80.3	
4/16 0:00	161.2	65.6	144.3			147.8	116.7	134	O.S	94	79.9	
4/16 6:00	159.5	65.6	142.8			146.3	114.8	132	O.S	94	79.5	
4/16 12:00	158.8	65.6	141.6			145	117.1	131	O.S	94	79.1	
4/16 18:00	158.7	65.4	141.6			144.9	119.9	131	O.S	94	78.6	
4/17 0:00	159	65.4	142			145.1	121.3	132	O.S	94	78.1	
4/17 6:00	158.9	65.3	141.5			144.7	119.8	132	O.S	94	77.6	
4/17 12:00	158.5	65.4	141.1			144.1	119.9	131	O.S	94	77	
4/17 18:00	158.8	65.4	141.5			144.4	121.4	132	O.S	94	76.5	
4/18 0:00	158.5	65.4	141.7			144.5	121.3	132	O.S	94	76.1	
4/18 6:00	158.6	65.3	141.8			144.6	119.5	132	O.S	93	75.6	
4/18 12:00	158.2	65.4	140.9			143.7	120.3	132	O.S	93	75.2	75.5

計器不良 計器不良

3/22 22:36
計装用電源仮設復旧

1F-3 温度に関するパラメータ(代表点)

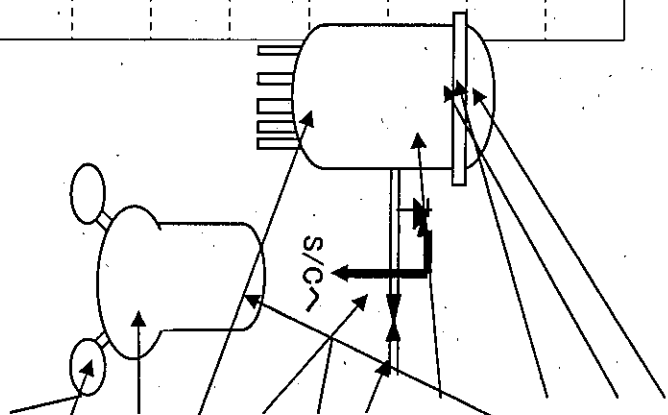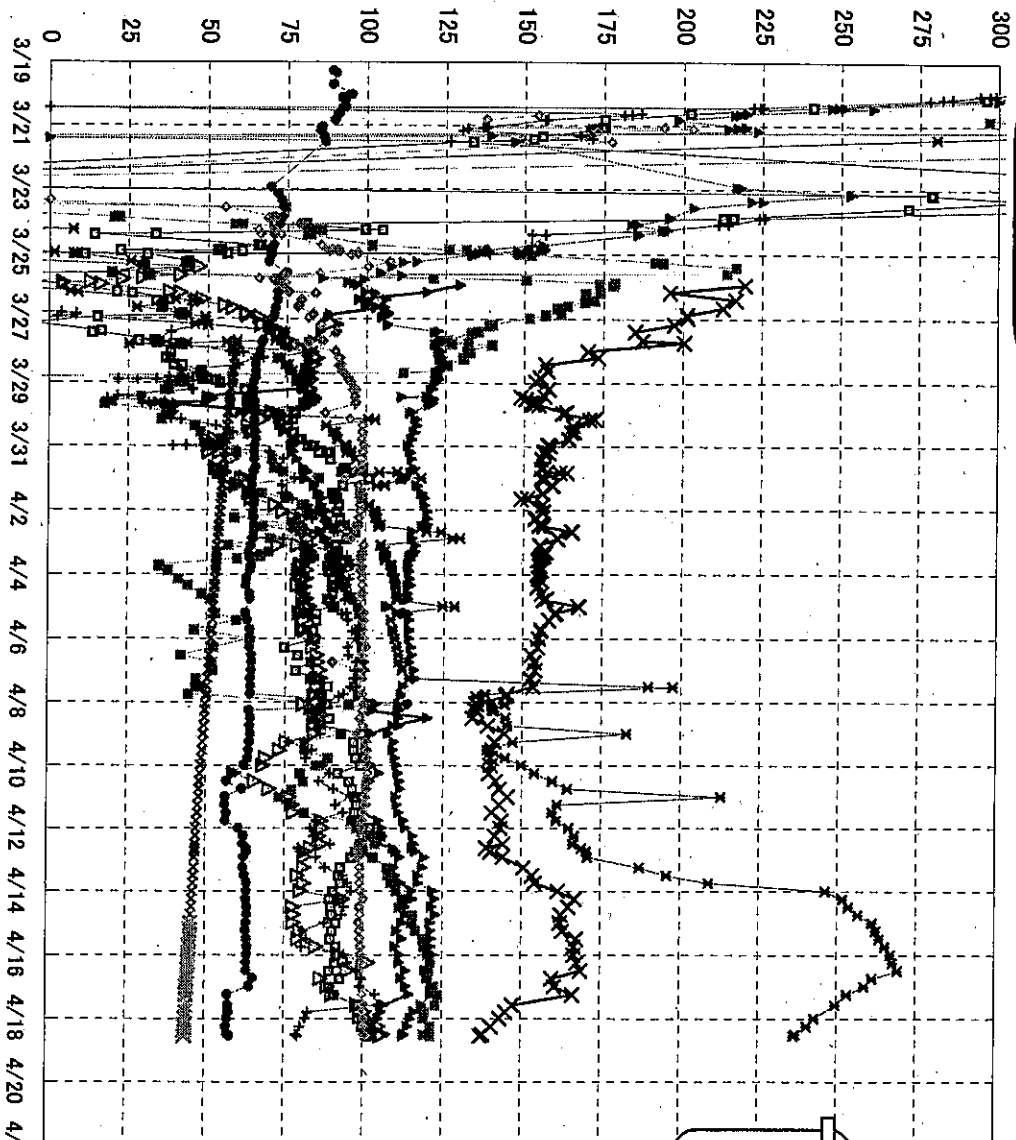

- RPV スタットボルト温度
- ×— RPV 胴ラジ下部温度
- △— RPV 胴ラジ
- ×— RPV ハドシール
- 給水/スル N4B 温度
- 主蒸気隔離弁 2-86A リークオフ温度
- 逃し安全弁 2-71D 漏洩
- ◇— 逃し安全弁 2-71F 漏洩
- ▲— 圧力容器下部温度
- D/W HVH 戻り温度
- ×— S/C ジェール水温度 A
- ※— S/C ジェール水温度 B

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

IF-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/排水 N4B 温度	RPV 側方シフト	圧力容器下部温度	RPV 上方ボトム温度	RPV 側方シフト 下部温度	送し安全弁 2-71D 通過	送し安全弁 2-71F 通過	主蒸気隔離弁 2-86A-J-747	D/W HVH 戻り温度	RPV パーシクル	S/C フォール 水温度 A	S/C フォール 温度 B
3/19 6:30	335	231	328	329	332	189	271	89	313	349		
3/19 8:20	331	228	352			189	271	90	312	346		
3/19 8:30	331	230	350			189	271	90	312	346		
3/19 17:00	339	228	333			164	281	89	322	316		
3/20 0:25	312	261	323	347	275	173	267	95	299	319		
3/20 0:50								94	297			
3/20 1:00								94	294			
3/20 3:10	296	272	304	356	264	176	249	92	285	329		
3/20 3:50			301					93	282			
3/20 4:20			300					93	278			
3/20 10:00	241	309	251	287	252	289	197	93	225	342		
3/20 10:10			249					93	224			
3/20 10:35			247					93	222			
3/20 15:00			220					90.9	186.5			
3/20 15:00	202	347				303	155	90.7	183.5	363		
3/20 15:35			217.7					90.5	181.2			
3/20 16:00			216.1									
3/20 16:30						307	154					
3/20 16:40			198.3					89.7	156.9			
3/20 19:40	175	383		359.9	226.2	296.9	137.7			382.1		
3/20 20:00			198.2					89.6	156.2			
3/21 1:25	175		219.8					85.6	138			
3/21 1:25	174.3	558.8		327.7	360.4	559.3	183.6	85.4	137.5	382.7		
3/21 1:45			217					85.1	136.5			
3/21 2:30	171		214				202.7	85.5	131.8			
3/21 4:00	170.4		223.6				172.6	85	130.1			
3/21 8:00	155.3		139.3				169.3	85.9	167.2			
3/21 10:00	152.5	-131.5	139.6	218	404.2	532.3	148.7	86.4	171.1	280.3		
3/21 12:15	133.4		146.8				177.2	86.6	126.3			
3/22 22:39												
3/22 22:40			218									
3/22 22:40	-139.3	-139.7	216.7	-138.4	533.1	-141.1	-106.2	69.6	403.4	-141.1		
3/23 3:00									406.7	-140.6		
3/23 3:30	278.8	-135	253.4			-134.7	-78.4		353.1	-133.5		
3/23 4:00	279	-135	263	-129.1	504.3	-134.6	-75.9	71.6	356	-133.3		
3/23 8:45	316.4	-132.2	221.5	-129.2	481.4	-135	-76		356	-134		
3/23 9:10	304	-132	225			-134.3	0.1	73	304.8	-133.5		
3/23 13:40	271.2	-132.3	203.1			-134	-14		317	-133		
3/23 13:50	271.2	-132.3	203.1	-129.6	417.5	-74.2	55.2	73.5	337	-133.4		
3/23 21:10	215.4	-67.4	195.6			21.5	71		225.7	-133		
3/23 21:25	215.7	-65.3	195.8	-78.5	385.9	22	70.2	73.2	225.5	-133.6		
3/23 21:40	212.4	-64.8	195.3			20.4	68.7		223.8	-133		
3/24 2:20	80.7	-108	185.4			58.3	79.3		214	-133		

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 胴ラジ 温度	圧力容器下部温度	RPV スポット温度	RPV 胴ラジ 下部温度	送し安全弁 2-71D 温度	送し安全弁 2-71F 温度	主蒸気炉 2-86A-1/2	D/W/HVH 戻り温度	RPV A-1-1 温度	S/C-1/L 水温度 A	S/C-1/L 水温度 B
3/24 2:25	70.7	-115.2	183.6	-126.6	347.5	60.6	78.7	-72.4	210.8	-133.6		
3/24 6:20	99.5	-81.8	193.3			82.8	70.7		194.8	-2.4		
3/24 6:45	104.9	-80.9	194.8			85.6	65.6		193.2	7.3		
3/24 10:00	33.3	-107	186			82.2	66.3		152.1	-108.7		
3/24 10:00	33.3	-107	188	-43.7	316.1			70.7	152.1	-108.7		
3/24 10:20	14.1	-124.6	185.5			81.1	72.8		156.4	-102.3		
3/24 18:00	65.6	-124.6	155.7			101.5	85.6		151.9	-33.9		
3/24 18:00	66.6	-124.6	155.7					70.5	151.9	-33.9		
3/24 21:00	54.1	-81	156.4			125.9	88.9	69.7	136	-26.4		
3/24 21:20	53	-87	155	171.8	329	131.5	90.3	69.6	137	-24.9		
3/24 21:40	60.5	-85.4	150.9	173.3	324.6	131.5	91.2		137.3	-21.5		
3/24 21:40				168.4	318.1			69.8				
3/24 22:00	22.4	-83.7	147.5			136.6	87.8		138.4	-18		
3/24 22:00				163.8	312.1			69.8				
3/24 23:30	55.9	-57.9	135.2			148	97.1		138.7	1.4		
3/24 23:30				167.8	277.5			69.7				
3/25 0:30	11	-57.3	133.8			151.9	94.8		-32.2	7.4		
3/25 0:30	30.8	-68.2	133.2	183	270.9			69.7	-30.4	8.5		
3/25 5:30	43.8	-14.5	115.9			191	107.3		-8.9	25.6		
3/25 5:30	43.8	-14.5	115.9	153.2	243			68.9	-8.9	25.6		
3/25 6:10	42.8	-1.5	111.6			193.4	107.1		-28.4	30		
3/25 9:30	43.3	47.3	107.8			216.6	100.4		-40.7	28.9		
3/25 14:10	19.7	31.6	104.4			213.7	85		-88.2	19.4		
3/25 14:10				120.9	202.7			74.5				
3/25 16:10	-33.4	41.3	111			31.7	74.3		-109.6	-36.4		
3/25 16:10				521.1	266.5			73.6				
3/25 18:10	-8.4	29.4	86.1			120.9	65.9		-135.6	-135.2		
3/25 18:10				220.9	256			72.3				
3/25 19:10	-5.3	23.3	99.2			150.4	70.6		-135.7	-135.2		
3/25 19:10				164.6	238.6			72.4				
3/25 21:10	-0.8	13	93.9			178.4	74.2		-135.7	-63.8		
3/25 21:10				132.8	226.9			72.5				
3/25 22:00	-2.5	4.2	95.8			173.5	71.4		-135.6	-33.3		
3/25 23:00	3.9	16.3	97			177.8	73.3		-135.6	-19.2		
3/25 23:00				129.5	219.4			72.4				
3/26 4:20	21.2	37.9	99.4			173.7	75.3		-106.6	6.6		
3/26 4:20				119.2	195.8			71.8				
3/26 5:05	26.1	41.2	102.5			169.2	83.8		-119.8	9		
3/26 10:00	37.6	48.4	106.1			172	79.2		-49.7	39.7		
3/26 10:00				97.5	216.5			71.7				
3/26 11:15	33.7	46.4	100.4			169	79.3		-57.8	45		
3/26 14:30	35.7	55.2	99.4			163.5	78.5		-23.7	35.1		
3/26 16:00	35.3	57.8	102.8			160.2	78.2		-46.4	27.5		

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スリ N4B 温度	RPV 胴方ジ 温度	圧力容器下部温度	RPV スリホリ温度	RPV 胴方ジ 下部温度	流し安全弁 2-71D 通過	流し安全弁 2-71F 通過	主蒸気隔離弁 2-86A-J-747	D/W HVH 戻り温度	RPV コーブル	S/C コーブル 水温度入	S/C コーブル 温度出
3/26 16:00												
3/26 20:00	41.9	61.9	107	105.6	212.5	161.4	83	71.1	3.7	40.6		
3/26 21:00	41.7	62.4	106.5	88.2	201.1	156.7	83.1	70.8	8.4	43.3		
3/26 21:20	41.7	62.4	106.5			156.7	83.1		8.4	43.3		
3/26 23:00	15.1	66.2	104.8	87.6	201.2	151.4	81.7	70.4	2.4	49		
3/26 23:10	15.1	66.2	104.8			151.4	81.7		2.4	49		
3/27 4:15	-7.9	67.2	106.5			139.9	85.3	69.1	49.3	45.8		
3/27 4:15				91.1	197.1							
3/27 4:45	-1.7	66.7	106.8			138.6	85.6		48.8	49.9		
3/27 9:25	16.3	73	122.7			135.3	90.5		38.3	73.3		
3/27 9:25				85.3	184.8			68.5				
3/27 10:10	13.6	72.7	121.6			133.1	90.2		38.4	74		
3/27 16:00	33.1	75.1	123.8			125.5	86.4		33.5	71.1	59.1	
3/27 16:25	28.2	75.4	124.6	82.9	187.2	123.3	85.6	67.4	34.7	73.1	59.1	
3/27 17:30	33.8	75	123.1			132.2	82		35.8	55.9	59.1	
3/27 17:30				81.9	200.3	127	81.5	67	41.4	43.4	59	
3/27 18:30	39.1	76.2	122.5			139.7	78		40.1	25.2	59	
3/27 19:00	41.9	77.5	121.7			131.9	90.1		56.7	82.9	58.7	
3/28 0:00	38.1	82	123.6					66.3				
3/28 0:00				82.8	170	132.7	90.2		61.1	81	58.7	
3/28 0:50	38.2	82.6	122.6			130.5	91.2		67.4	71.8	58.4	
3/28 5:00	36.7	83.7	124					65.4				
3/28 5:00				81.6	173.4	130.7	91.5		64.9	72.9	58.4	
3/28 5:30	38	84.5	123			125.5	92.1	65	59.2	74.3	58.2	
3/28 10:00	39.1	83.6	123.8									
3/28 10:00				81.6	156.7	125.5	91.2		59.6	75.4	58.1	
3/28 10:30	41.9	83.1	124.4			122.5	92.3		41.5	76.6	57.9	
3/28 15:00	48	81.5	123.1					65.0				
3/28 15:00				82.0	157.3	111.7	92.6		48.6	75.7	57.9	
3/28 16:00	47.6	82.3	121.8			-4.4	93.8		37.7	77.9	57.7	
3/28 19:30	46.3	81	122.7					65.0				
3/28 19:30				81.6	155.0	41.3	94.4		43.7	79.4	57.6	
3/28 20:35	49.6	81.5	122.8					64.7				
3/28 20:35				82.8	155.2	41.9	94.3		33.8	80	57.6	
3/28 21:10	48.2	82.2	122.7			42.3	94.5		21.7	79.6	57.6	
3/28 21:20	49.7	82.3	122.9			41.6	94.5		27.8	80	57.6	
3/28 21:40	52.4	82	121.7			40.5	94.8	64.3	40	81.1	57.5	
3/28 23:00	53.7	81.5	121.9	77.9	153.5	40.5	94.8		37.2	81.1	57.5	
3/28 23:30	53.7	81.5	121.9			43	95.1		45.3	80.1	57.2	
3/29 0:00	53.8	81.6	121.8									
3/29 4:45	61.5	82	120.9	79.5	157.6	37.8	96.7	64.1				

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スプレッド 温度	RPV 筒内 温度	圧力容器下部温度	RPV スプレッド 温度	RPV 筒内 下部温度	送込安全弁 2-7ID 通過	送込安全弁 2-7IF 通過	主蒸気隔離弁 2-8A-1747	D/W HVH 戻り温度	RPV A-T-1 温度	S/C-1 水温度 度	S/C-2 水温度 度
3/29 5:15	61.6	82	120.4			36.4	95.7		45	79.9	57.2	
3/29 10:15	63.8	82.6	118.9		49.6	156.5			21.5	82.4	57	
3/29 10:15						29	96.3	63.9				
3/29 10:45	62.9	83.2	111.1		51.1	148.8			29	82.2	57	
3/29 12:00	62.2	83.4	121.2		51.5	150.4			18.1	82.3	56.9	
3/29 14:30	62.3	82.9	120.7		49.3	152.3			36.3	81.1	56.8	
3/29 14:30						19.8	96.7	64.5				
3/29 15:15	63.2	82.3	120.9		34.2	153.4			31.4	80.4	56.8	
3/29 15:45	64.5	82	120.5		36.2	153.1			29.3	80.4	56.8	
3/29 16:10	64.6	82	120.7		37.7	152.7	17.5	66.5	38.9	80.5		
3/29 16:50	64.1	80.7	119.7		40.4	154.5			31.9	79.9	56.7	
3/29 22:10	77.2	70.1	114.6		71.5	163.2			39.1	62.9	56.5	
3/29 22:10						38.2	87	64.6				
3/29 23:00	77.5	69.9	113.7		73	162.1			38.6	59.9	56.5	
3/29 23:00						36.8	86.9	64.6				
3/30 3:20	76.8	67.5	115.4		72	172.2			38.5	100.5	56.3	
3/30 3:20						35.4	94.9	64.5				
3/30 3:50	75.3	67.3	116		72.5	170.7			41.5	102.7	56.3	
3/30 8:30	75.2	62.7	115.9		72.6	165.4			52.5	87.3	56.2	
3/30 8:30						45.9	96.7	64.4				
3/30 13:00	77.1	63.5	115		74	165.8			56.4	89.5	55.9	
3/30 13:00						47.8	98.7	64.8				
3/30 13:30	76.7	64.4	115.4		73.7	165			57.8	90.3	55.9	
3/30 18:20	78.7	52.1	114.2		77	164			56.7	90.7	55.7	
3/30 18:20						53.8	98.6	65.1				
3/30 19:00	79.5	48.5	114.5		77.5	164			55.7	90.8	55.7	
3/30 23:20	81.5	50.4	113.1		76.3	157.4			49.7	93.4	55.5	
3/30 23:30	82.9	50.1	113.1		76.1	157.8	33.7	64.8	43.1	93.2		
3/30 23:50	83.5	50.5	113.2		76.9	158.3			39.1	93.7	55.5	
3/31 4:10	85	50.7	113.8		77	156.5			69.2	95.3	55.4	
3/31 4:20	87.8	50.5	113.9		76.8	156.1	58.9	64.6	69.7	93.7	55.3	
3/31 4:40	88.5	53.7	114.2		76.8	157.7			89.7	93.7	55.3	
3/31 9:40	88.6	57.4	114.4		78	155.5			73.8	96.7	55.2	
3/31 9:40						70.3	96.7	64.6				
3/31 16:10	93.4	52.5	115		80.2	156.2			72.4	99	55	
3/31 16:10						70.9	98.6	65				
3/31 16:45	93	53.2	115.4		80.2	155.4			72.8	98.9	55	
3/31 19:00	92.2	53.8	114.8		81.5	157.2			72.6	97.8	54.9	
3/31 19:00						73.8	96.9	64.4				
3/31 19:30	93.9	54.7	114.6		81.3	161.2			73.1	106.8	54.9	
3/31 19:50	94.4	55.3	114.1		80.9	163.5			73.6	104.2	54.9	
4/1 0:00	100.9	61.8	112.4		80.4	155.5			77.3	117.4	54.7	
4/1 0:00						84.9	93.2	63.8				

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スリ N4B 温度	RPV 炉ラジ 温度	圧力容器下部温度	RPV スリ N4B 温度	RPV 炉ラジ 下部温度	減圧安全弁 2-71D 温度	減圧安全弁 2-71F 温度	主蒸気隔離弁 2-86A リーダ	D/W HVH 戻り温度	RPV パーシクル 温度	S/C パーシクル 温度	S/C パーシクル 温度 B
4/1 0:45	100.8	60.8	112.3	80.8	156.5				79.2	110.9	54.7	
4/1 5:15	92.7	59.4	115.9	83.6	158.8				73.5	105.9	54.6	
4/1 5:45						57.9	97.6	63.8	73.6	103.4	54.6	
4/1 5:45	92.8	59	116.3	83.4	159.1				74.8	98.2	54.4	
4/1 11:10	89.2	63	117.5	85.1	156							
4/1 11:10						67.1	98.3	64.1	73.5	98.1	54.4	
4/1 11:45	90.2	63.8	117.8	84.7	155.8				75.5	98.6	54.3	
4/1 15:00	90.9	63.8	118.6	86	151.2							
4/1 15:00						74.4	98.2	64.5	76.7	98.8	54.3	
4/1 15:30	90	63.9	118.3	85.6	149				81.4	101	54.1	
4/1 20:00	91.6	71.3	118.5	86	156							
4/1 20:00						79.7	98.1	64.5	81.7	101	54.1	
4/1 20:30	91.5	71.3	118.8	85.8	155.9				84.2	102.5	54	
4/2 1:00	90.7	73.9	119.4	87.6	156.3							
4/2 1:00						81.4	98.3	64.3	82.5	103.1	54	
4/2 1:30	90.8	73.8	119.4	86.4	155.7				83.1	103	53.8	
4/2 5:55	91.9	77.2	119.4	87.3	153.8							
4/2 5:55						58.5	97.8	64.4	83.2	103.5	53.8	
4/2 6:25	91.9	79.7	119.6	87.7	153.8				88.4	104.7	53.7	
4/2 11:05	93.3	78	119.6	88	154.8							
4/2 11:05						79.1	97.8	64.7	89.1	104.2	53.7	
4/2 11:40	91.9	79.3	118.9	88.2	154.9				90.5	103.9	53.7	
4/2 12:10	92.3	78.7	117.8	88.2	156.3							
4/2 12:10						67.6	96.7	64.7	91.1	119.3	53.6	
4/2 16:00	96.3	81.5	115	85.9	155.1							
4/2 16:00						79.1	92.1	64.7	90	123.8	53.6	
4/2 16:30	96.7	81.3	114.6	85.4	155.4				64	129.9	53.5	
4/2 21:00	93.8	82	114.9	87	150.6							
4/2 21:00						69.9	95.3	64.4	74	127.4	53.4	
4/3 2:00	93.9	81.8	114.7	87.6	150.9				83.2	104.9	53.3	
4/3 2:00									91	106.2	53.2	
4/3 2:30	90.8	72.4	115.9	88.4	155.5				80.7	104.8	53.3	
4/3 2:30						56.6	99.4	63.7	91	106.2	53.2	
4/3 7:00	91.3	82	115.7	90.4	156.6							
4/3 7:00						69.4	98.9	63.0	90.8	106	53.1	
4/3 9:15	90.5	81.6	114.8	90.5	158.4				91	105.9	53.1	
4/3 9:15						66.9	98.9	63.2	91.1	106.3	53.1	
4/3 10:00	89.5	83	115.1	90.8	156				94.2	106.2	53.1	
4/3 10:30	90.6	83	114.3	90.7	156.5							
4/3 10:30						66.5	98.5	63.3	92.1	106.7	53.1	
4/3 11:00	89.6	83.1	114	90.8	156				94.2	106.3	53	
4/3 12:00	88.7	82.8	114.1	90.8	155.4							

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 胴ワジツ	圧力容器下部温度	RPV スパルホ止温度	RPV 胴ワジツ 下部温度	遠く安全井 2-71D 沸騰	遠く安全井 2-71F 沸騰	主蒸気循環井 2-80A ワジツ	D/W HHV 戻り温度	RPV パーネル	S/C パーネル 水温度 A	S/C パーネル 温度 B
4/3 12:00	89.6	82.2	114.1	91	155.3	59.5	98.6	63.3	94.3	106.4	53	
4/3 13:00	89.7	82.9	114.3	91.4	154.7				94.5	106.4	53	
4/3 13:30	89.7	81.7	113.9	91.3	154.6				95	106.2	53	
4/3 17:00	89.9	79.7	113.4	91.6	155.1				95.9	107.8	52.9	
4/3 17:00						34.8	98.5	63.8				
4/3 17:35	89.9	79.3	113.5	91.5	154.9				93.8	106.4	52.9	
4/3 18:00	88	80.1	113.4	91.3	155.2				95.3	108.3	52.9	
4/3 18:00						35.1	98.7	63.7				
4/3 21:00	88.3	81.5	113.8	91.7	155.8				91.6	108.3	52.8	
4/3 21:00						37.7		63.5				
4/3 22:00	88.8	79	113.8	91.4	155.1		98.5		83.2	108.5	52.8	
4/4 3:00	89.6	81.5	114.1	92.8	154.7				92.8	108.2	52.6	
4/4 3:00						41.0	98.8	62.5				
4/4 3:30	89.8	80.1	114.1	92.2	155.4				94.9	109.4	52.6	
4/4 8:00	89.4	78.7	114.4	93.2	154.8				94.1	109.6	52.5	
4/4 8:00						44.0	99.0	62.3				
4/4 8:30	89.4	80.1	113.3	93.4	154.9				93	109.6	52.5	
4/4 9:30	90	80.8	113.7	93.6	154.3				93.7	109.8	52.5	
4/4 14:30	89.8	80.4	113.5	94.6	155.9				95.6	109.8	52.3	
4/4 14:30						48.5	99.0	63.3				
4/4 18:30	88.0	81.5	113.7	96.4	157.4				94.8	110.0	52.2	
4/4 18:30						51.1	98.7	63.4				
4/4 19:00	88.8	80.4	113.5	96.4	156.4				93.6	110.1	52.2	
4/5 0:00	90.2	82.5	106.7	97.7	167.4				89.3	124.5	52.1	
4/5 0:30	89.9	81.3	107.4	97.9	167.7				89.7	128.3	52.1	
4/5 5:10	81.5	79.2	113.5	98.4	160.5				94.2	110.5	51.9	
4/5 5:10						52.7	99.4	62.2				
4/5 5:40	84.7	80.1	113.7	98.1	159.9				92.7	109.9	51.9	
4/5 10:20	84.7	80.8	114.1	99.4	158.1				94.6	108.1	51.8	
4/5 10:20						59.4	99.5	62.7				
4/5 17:10	81.7	80	114.1	98.3	155.7				97.9	108.6	51.6	
4/5 17:10						48.1	99.3	63.5				
4/5 18:30	83.5	81.1	114.1	98.2	155.6				95.9	108.8	51.5	
4/6 0:00	84.4	84.1	114.1	99.2	154.9				97.3	109.5	51.4	
4/6 0:00						63.5	99.4	63.7				
4/6 6:30	74.8	83.6	114.7	99	154.6				94.6	110	51.2	
4/6 12:30	78.8	84.9	115	99.3	152.7		100.5	63.4	94.9	110.6	51	
4/6 12:30						42.0	99.1	64.0				
4/6 18:00	83	85.2	114.2	99.9	153.6				97.3	110.7	50.8	
4/6 18:00						51.7	99.8	64.1				
4/7 0:00	78.2	85.8	115.6	100	153.9				86.8	111.9	50.6	

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。


	給水/スレ N4B 温度	RPV 側ラジ 温度	圧力容器下部温度	RPV スラット外温度	RPV 側ラジ 下部温度	遠く安全弁 2-7ID 温度	遠く安全弁 2-7IF 温度	主蒸気発生炉 2-86A-U-747	D/W/HVH 戻り温度	RPV ベーザル	S/C ベーザル 水温度 A	S/C ベーザル 水温度 B
4/7 000												
4/7 600	83.4	86.2	115.8	98.8	152.5	51.9	98.7	64	96.8	114.2	50.4	
4/7 615	82.9	84.8	116.0	99.3	152.2	46.8	98.6	63.7	96.6	114.1		
4/7 1200	83.3	84.8	112.3	97.6	153.3				97.3	188.6	50.2	
4/7 1200						47.9	97.6	63.8				
4/7 1240									95.5	197.3		
4/7 1240						46.6	97.6		95.5			
4/7 1800	85.7	84.7	111.6	98	145				93.3	138.1	50.1	
4/7 1800						44.4	98.4	63.7				
4/7 1830	86.6	84	111.8	98.4	144.5				91.9	135.1	50	
4/8 130	88.2	80.9	110.8	103.7	135.2				86.6	140	49.8	
4/8 135	87.8	80.6	111.1	103.4	135.7	95.1	99.9	113.4	86.3	144.4		
4/8 600	85.9	84.2	111.2	101.9	134.9				83.8	140.2	49.7	
4/8 615	85.8	84.7	110.9	102.5	135.1	82.3	99.4	63.3	83.9	140.4		
4/8 640	86.3	84.6	110.5	102.3	135.7				85.3	141	49.6	
4/8 1200	88.8	84.3	110.7	120	134.2				83.8	144.6	49.5	
4/8 1200						86.5	98.6	63.8				
4/8 1800	86.3	84	111.1	109.1	139				85.4	145.1	49.3	
4/8 1800						86.1	99.5	63.6				
4/9 000	99.2	84.3	107.5	102.4	144.3				88.1	182.8	49.1	
4/9 000						92.7	97.7	63.8				
4/9 615	96.6	75.5	109.4	100.6	141.1	81.1	100.5	63.5	76.2	146.9	48.9	
4/9 1225	96.6	73.4	109.2	100.4	140.4				83.5	138.8	48.8	
4/9 1225						81.1	100.9	63.3				
4/9 1825	97.3	68.9	109.8	100.1	140				81.6	144.5	48.6	
4/9 1825						88.5	100.7	63.1				
4/10 000	98.7	68.1	110.4	102.3	139.9				87	149.7	48.4	
4/10 000						84.8	100.9	62.0				
4/10 600	91.7	58.9	110.8	104.8	139.5				89.1	153.9	48.3	
4/10 600						79.8	101.2	58.4				
4/10 1200	95.3	65.5	111.2	101.9	141.6				85.7	155.6	48.1	
4/10 1200						80.8	100.9	58.5				
4/10 1800	96.3	70.2	111.6	100.9	142.8	77.2	101	61.3	90.3	164.3	47.9	
4/11 000	97.7	76.4	110.2	99.3	145.4	73.2	100.4	56.1	95.8	212.6	47.8	
4/11 600	97.7	77.4	110.5	100.7	142.8	77	100.2	56	91	161.1	47.6	
4/11 1200	97	77.9	111	99.8	140.4	81.1	99.8	56.5	93.4	159.6	47.5	
4/11 1830	97.9	86.6	112.7	104.6	143.5	96.1	99.5	56.1	85	160.8	47.2	
4/12 000	102	87.2	113.2	105.8	143.2	97.7	99.4	60.3	83.2	164.8	47.1	
4/12 600	105.4	86	115.6	106	141.4	102.4	99	61.7	84.4	166.6	47	
4/12 1200	98.9	87	115.9	104.5	144.1	103.7	99	61.7	89.5	166.2	46.8	
4/12 1510	98.6	83.4	115.4	104.4	138.7	99.5	98.3	62.8	79.4	168.9	46.8	
4/12 1800	97.4	81.6	116.5	110.2	140.2	99.8	98.4	62.9	80.1	170.4	46.7	

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。フラグの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル NAB 温度	RPV 廊下ラジ 温度	圧力容器下部温度	RPV スタート本温度	RPV 廊下ラジ 下部温度	送し安全弁 2-710 通過	送し安全弁 2-71F 通過	主蒸気隔離弁 2-80A リフト	D/W HHV 戻り温度	RPV パイプ 温度	S/O ツール 水温度 A	S/O ツール 水温度 B
4/12 22:10	96	81.5	119.3	111.4	144	103	98.3	62.1	84.9	170.8	46.6	
4/13 6:00	92.7	81.3	118.6	109.6	150.6	107.5	98.7	61.9	87.7	187.2	46.5	
4/13 12:10	92.2	79.2	117.3	110	153.4	107.8	98.7	62.4	93.4	195.7	46.3	
4/13 18:00	92.7	81.3	117.4	111.9	154.1	108.7	98.7	63	94.9	209	46.1	
4/14 0:00	90.4	80.2	122	115.3	161.5	110.4	98.9	62.9	96.1	246.1	46	
4/14 6:05	89.3	83.6	122.6	115.5	166.8	112.4	100	62.8	92.4	251.7	45.8	
4/14 12:00	89.9	77.8	121.7	113.1	164.9	111.4	98.7	63.1	93.9	253.6	45.7	
4/14 18:00	90	78.1	122.9	113.3	162.5	115.6	99	63.1	93.2	256.7	45.6	
4/15 0:00	91.2	78	121.1	112.4	162.2	115.4	98.6	62.9	87.7	261.1	45.4	45.4
4/15 6:00	90.1	80.2	121.4	110.6	162.9	116.5	98.7	62.7	80.8	262.3	45.3	45.3
4/15 12:00	89.8	79.5	121.5	112.4	167.3	118.8	98.8	63	82	263.4	45.2	45.2
4/15 18:00	91.2	85.2	121.3	110.1	166.8	119.3	99.1	63.2	80.4	265.2	45	45
4/16 0:00	91.4	92.8	122.1	111.7	166.6	120.5	99.1	63.1	93.9	266.9	44.9	44.9
4/16 6:00	91.1	101.6	121.3	111.6	167.6	121.2	99.2	62.9	95.1	267.7	44.8	44.8
4/16 12:10	89.3	95.3	119.7	113.5	168.7	120.8	98.7	63	97.9	269.2	44.6	44.6
4/16 18:00	92.7	86.7	120.4	112.2	159.7	120.5	99	65.1	99.5	261.2	44.5	44.5
4/17 0:00	89.3	89	121.7	113.6	160.5	122.3	99.3	65.1	99.1	258.7	44.4	44.4
4/17 6:00	90.7	90.4	121.7	114.7	166.2	123.7	99.8	65.1	103.9	253.2	44.3	44.3
4/17 14:00	98.4	98.4	118.6	106.8	147.2	123	100.3	65.1	104.7	249.5	44.1	44.1
4/17 19:00	98.5	100.7	116.2	105.8	145.1	119.5	99.8	57.5	82.5		44	44.1
4/18 0:00	98.5	101	115.2	104.9	143.2	119.2	100.4	57.1	81.8	242.8	43.9	43.9
4/18 6:00	-99.9	105.1	114.3	102.7	140.4	121.3	100.2	56.7	80.1	240.4	43.8	43.8
4/18 12:00	101.2	106.5	113.2	102.7	137.8	119.4	100.4	57.1	78.9	236.9	43.7	43.7
4/18 13:10	101.5	105.7	112.7	102.4	137.1	121.3	101	57.7	79.2	236.3	43.7	43.7

1F5/6 原子炉水温度、使用済燃料プール温度推移

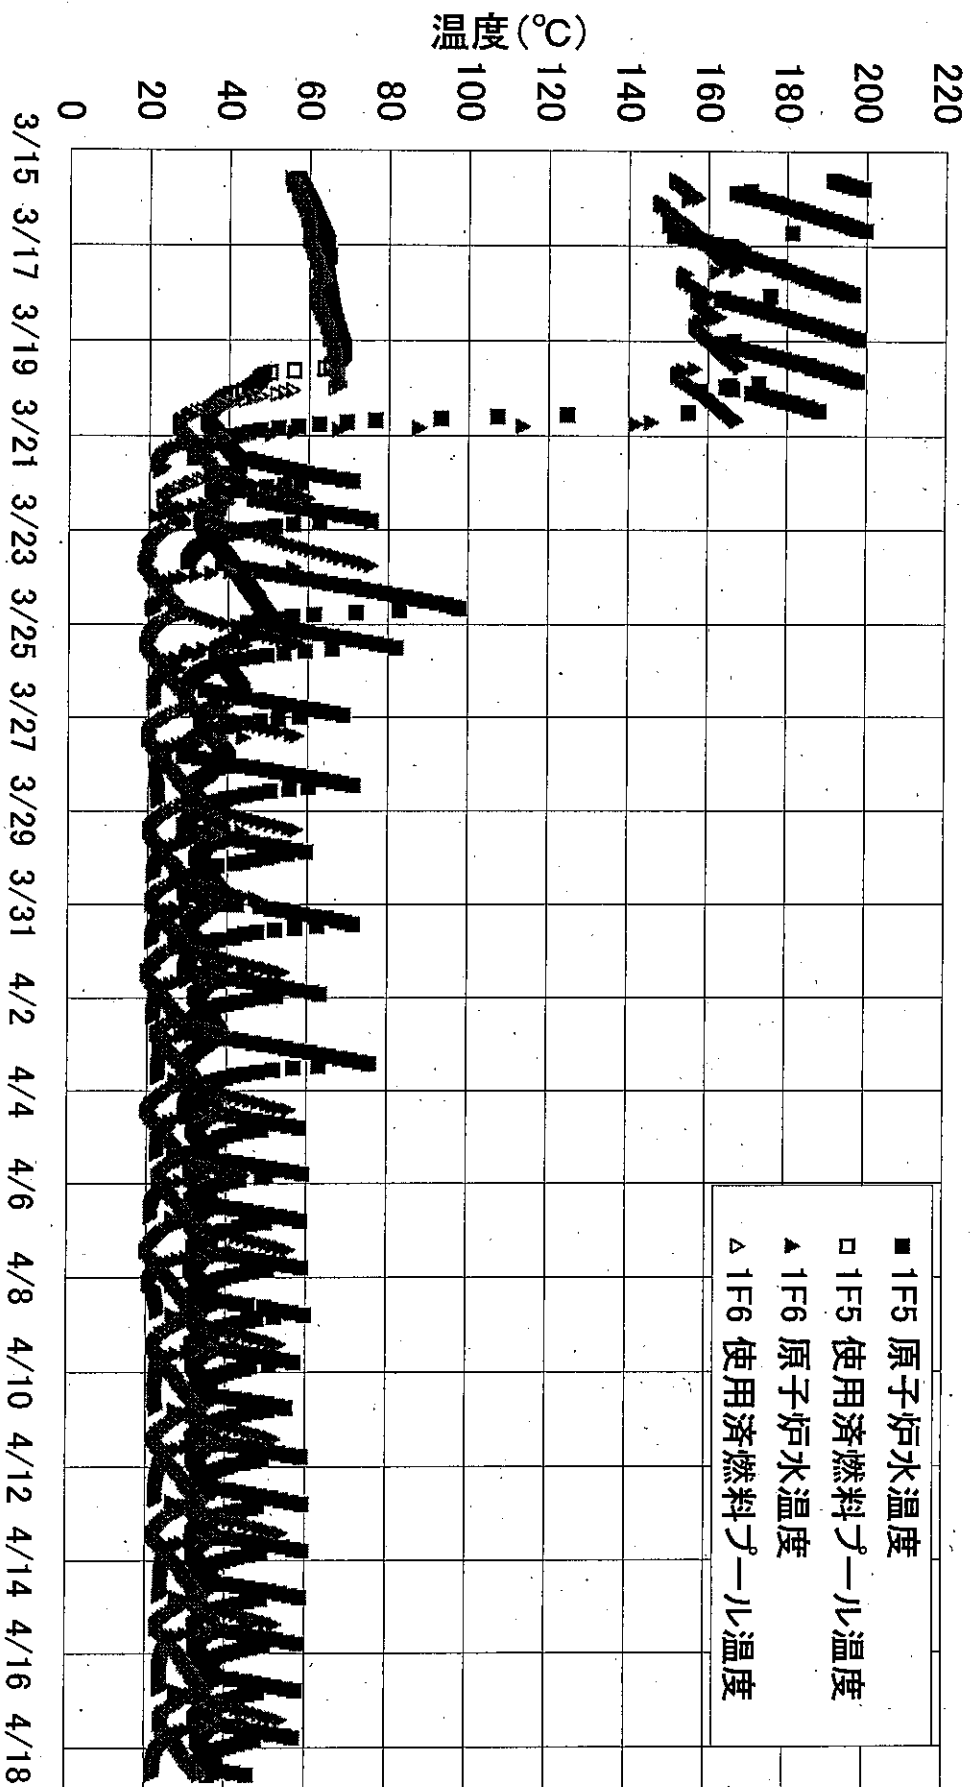

1F5/6 原子炉水温・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温	1F6 使用済燃料プール温度
3/14 21:15	175.0	55.0	150.0
3/15 10:00		55.3	
3/15 11:20		55.8	
3/15 12:00	188.1	56.1	150.0
3/15 12:30	188.4	56.3	150.5
3/15 13:00	189.3	56.4	150.7
3/15 13:30	190.1	56.6	150.9
3/15 14:00	190.9	56.7	151.3
3/15 14:30	191.6	56.9	151.6
3/15 15:00	192.4	57.0	151.8
3/15 15:30	193.3	57.2	152.2
3/15 16:00	194.0	57.3	152.5
3/15 17:00	195.5	57.6	153.2
3/15 18:00	196.9	57.9	153.9
3/15 19:00	199.1	58.1	154.5
3/15 20:00	170.6	58.5	155.0
3/15 21:00	167.0	58.7	155.7
3/15 22:00	168.4	58.9	156.2
3/15 23:00	170.9	59.2	156.8
3/16 0:00	172.8	59.5	157.4
3/16 1:00	175.0	59.7	154.9
3/16 2:00	177.1	60.0	148.2
3/16 3:00	178.4	60.2	147.6
3/16 4:00	180.0	60.4	148.3
3/16 5:00	182.2	60.7	149.4
3/16 6:00	183.4	60.9	149.9
3/16 7:00	185.0	61.1	150.2
3/16 8:00	186.8	61.4	150.9
3/16 9:00	188.2	61.6	151.6
3/16 10:00	189.9	61.8	152.3
3/16 11:00	191.8	62.1	153.1
3/16 12:00	193.4	62.3	153.9
3/16 13:00	194.6	62.4	154.4
3/16 14:00	196.2	62.7	150.0
3/16 15:00	197.4	62.9	155.8
3/16 16:00	199.7	63.2	156.3
3/16 17:00	181.2	63.3	156.9
3/16 18:00	153.1	63.6	157.5
3/16 19:00	151.2	63.8	158.2
3/16 20:00	154.0	64.1	158.6
3/16 21:00	156.6	64.2	159.1
3/16 22:00	159.2	64.4	159.6
3/16 23:00	161.7	64.6	160.1
3/17 0:00	165.7	64.6	160.7
3/17 1:00	166.3	64.6	161.2
3/17 2:00	167.2	64.6	161.7
3/17 3:00	168.1	64.5	162.2
3/17 4:00	168.8	64.5	162.7
3/17 5:00	169.0	65.0	163.0
3/17 6:00	170.7	64.8	163.7
3/17 7:00	171.7	64.2	164.3
3/17 8:00	173.1	64.2	164.9
3/17 9:00	175.0	64.2	165.0
3/17 10:00	178.0	64.2	167.0
3/17 11:00	178.0	64.2	167.0
3/17 12:00	179.1	64.2	167.3
3/17 13:00	180.4	64.3	162.1
3/17 14:00	182.6	64.3	154.3
3/17 15:00	183.7	64.4	153.8
3/17 16:00	184.7	64.4	153.5
3/17 17:00	186.2	64.5	153.5
3/17 18:00	187.7	64.6	154.3
3/17 19:00	189.7	64.7	155.5
3/17 20:00	190.5	64.8	156.1
3/17 21:00	192.5	64.9	157.4
3/17 22:00	193.5	64.9	158.0
3/17 23:00	194.7	65.1	158.7
3/18 0:00	196.5	65.1	159.7
3/18 1:00	175.6	65.3	160.1
3/18 2:00	163.7	65.3	163.7
3/18 3:00	163.1	65.5	157.1

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
3/18 4:00	165.2	65.5	157.3
3/18 5:00	167.6	65.6	158.0
3/18 6:00	169.6	65.7	158.6
3/18 7:00	171.5	65.8	159.2
3/18 8:00	173.3	65.9	159.9
3/18 9:00	175.0	66.0	160.5
3/18 10:00	176.5	66.1	161.0
3/18 11:00	178.5	66.2	161.8
3/18 12:00	180.4	66.3	162.7
3/18 13:00	181.8	66.3	161.2
3/18 14:00	183.0	66.6	158.0
3/18 15:00	185.2	66.6	157.7
3/18 16:00	187.1	66.9	156.7
3/18 17:00	188.6	66.9	156.9
3/18 18:00	190.1	67.1	157.4
3/18 19:00	191.8	67.3	158.0
3/18 20:00	193.0	67.4	158.7
3/18 21:00	194.8	67.6	159.2
3/18 22:00	196.5	67.8	159.8
3/18 23:00	197.9	67.9	160.4
3/19 0:00	196.5	68.1	161.0
3/19 1:00	193.0	68.2	161.5
3/19 2:00	194.2	68.4	162.0
3/19 3:00	196.5	68.6	162.5
3/19 4:00	198.5	68.7	163.0
3/19 5:00	171.0	68.8	163.6
3/19 6:00	173.1	68.8	164.1
3/19 7:00	175.3	68.5	164.6
3/19 8:00	177.2	68.1	165.2
3/19 9:00	179.1	67.6	165.8
3/19 10:00	181.2	67.0	166.6
3/19 11:00	183.0	66.6	167.2
3/19 12:00	185.4	65.5	167.9
3/19 13:00	186.2	65.2	168.2
3/19 14:00	188.2	63.8	166.6
3/19 15:00	190.1	56.1	153.6
3/19 16:00	192.2	50.3	152.5
3/19 17:00	193.3	48.7	152.1
3/19 18:00	194.5	48.1	152.4
3/19 19:00	196.3	47.6	153.3
3/19 20:00	197.7	47.5	154.2
3/19 21:00	172.8	46.7	154.8
3/19 22:00	165.5	46.2	155.8
3/19 23:00	164.5	45.7	156.6
3/20 0:00	166.2	44.8	157.2
3/20 1:00	157.9	43.5	157.9
3/20 2:00	171.0	41.7	158.7
3/20 3:00	173.5	40.1	159.4
3/20 4:00	175.5	39.0	160.0
3/20 5:00	177.5	38.3	160.6
3/20 6:00	179.2	37.7	161.1
3/20 7:00	181.3	37.1	161.8
3/20 8:00	183.0	36.7	162.5
3/20 9:00	185.0	36.1	163.1
3/20 10:00	186.0	35.7	163.5
3/20 11:00	188.0	35.1	164.1
3/20 12:00	154.9	35.3	164.7
3/20 13:00	124.7	35.2	165.3
3/20 14:00	107.2	35.2	166.0
3/20 15:00	92.9	35.2	166.6
3/20 16:00	76.5	35.1	167.2
3/20 17:00	69.4	34.6	145.6
3/20 18:00	62.5	34.9	141.8
3/20 19:00	57.2	35.3	113.5
3/20 20:00	52.3	35.7	87.6
3/20 21:00	47.8	36.3	67.5
3/20 22:00	44.8	36.7	56.3
3/20 23:00	43.0	37.0	50.8
3/21 0:00	41.2	37.3	45.0
3/21 1:00	39.0	37.9	39.2
3/21 2:00	37.6	38.3	35.4
3/21 3:00	36.3	38.6	32.3

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温度	35.2	39.1	29.9	31.0
3/21 4:00	34.4	39.5	28.2	32.0
3/21 5:00	33.6	39.9	26.7	32.0
3/21 6:00	32.9	40.2	25.4	32.5
3/21 7:00	32.4	40.6	24.8	33.0
3/21 8:00	32.0	41.0	24.1	33.5
3/21 9:00	31.5	41.5	23.4	34.0
3/21 10:00	31.2	41.9	23.1	34.0
3/21 11:00	45.0	42.2	22.8	35.0
3/21 12:00	47.0	42.6	22.4	35.0
3/21 13:00	49.1	42.6	22.2	35.5
3/21 14:00	51.2	42.3	21.9	36.0
3/21 15:00	53.2	42.3	23.6	36.0
3/21 16:00	55.2	42.3	23.0	36.5
3/21 17:00	57.7	42.1	22.8	37.0
3/21 18:00	59.6	39.7	38.2	37.5
3/21 19:00	62.6	37.8	40.1	37.5
3/21 20:00	65.0	37.0	41.2	35.5
3/21 21:00	68.4	36.4	42.4	33.5
3/21 22:00	70.9	36.1	43.3	32.5
3/22 0:00	57.9	35.9	45.1	30.5
3/22 1:00	53.9	35.8	46.0	30.0
3/22 2:00	49.3	35.7	49.3	29.0
3/22 3:00	45.0	35.7	50.9	27.5
3/22 4:00	42.2	36.0	53.6	26.0
3/22 5:00	39.3	36.3	55.3	25.5
3/22 6:00	38.2	36.7	56.5	25.0
3/22 7:00	36.7	37.1	58.0	24.0
3/22 8:00	46.3	37.4	59.6	23.5
3/22 9:00	48.6	37.7	47.0	23.5
3/22 10:00	51.0	37.6	39.7	24.0
3/22 11:00	53.2	37.5	34.1	25.0
3/22 12:00	55.5	37.4	31.3	25.5
3/22 13:00	58.4	37.3	28.3	26.0
3/22 14:00	61.7	36.9	26.5	26.0
3/22 15:00	64.4	35.5	24.3	26.5
3/22 16:00	67.9	34.1	23.9	27.0
3/22 17:00	70.6	33.5	21.6	27.5
3/22 18:00	73.5	33.3	35.9	28.0
3/22 19:00	75.6	33.1	37.1	28.5
3/22 20:00	62.7	32.9	38.0	28.5
3/22 21:00	56.1	33.2	39.2	28.5
3/22 22:00	51.6	33.5	40.3	26.5
3/22 23:00	47.7	33.8	41.7	26.0
3/23 0:00	44.3	34.2	43.1	24.5
3/23 1:00	41.8	34.6	44.6	24.0
3/23 2:00	39.3	35.1	48.0	23.0
3/23 3:00	37.8	35.4	49.9	22.5
3/23 4:00	36.6	35.7	51.1	22.0
3/23 5:00	35.3	36.2	52.4	21.5
3/23 6:00	34.2	36.6	54.0	21.0
3/23 7:00	33.4	36.9	55.3	20.5
3/23 8:00	32.6	37.3	57.0	20.0
3/23 9:00	31.9	37.8	59.1	20.0
3/23 10:00	31.4	38.1	60.6	20.0
3/23 11:00	31.1	38.6	62.5	20.0
3/23 12:00	30.7	39.0	64.6	20.0
3/23 13:00	30.4	39.3	66.4	20.0
3/23 14:00	30.2	39.6	68.1	19.5
3/23 15:00	29.9	40.1	70.3	19.5
3/23 16:00	29.9	40.3	72.3	19.5
3/23 17:00	38.5	40.7	74.0	19.0
3/23 18:00	40.9	41.1	75.7	19.0
3/23 19:00	43.1	41.5	56.1	19.5
3/23 20:00	45.4	41.8	47.5	20.0
3/23 21:00	47.8	42.2	40.6	20.5
3/23 22:00	50.7	42.6	35.7	20.5
3/23 23:00	53.5	43.0	31.9	21.0
3/24 0:00	56.9	43.2	28.6	21.5
3/24 1:00	59.4	43.6	26.7	21.5
3/24 2:00	62.7	44.0	25.0	22.0
3/24 3:00	65.3	44.3	23.9	23.0

1F5/6 原子炉水温・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温	68.0	44.6	23.3	23.0
3/24 4:00	71.4	45.1	24.1	23.5
3/24 5:00	73.5	45.4	24.2	24.0
3/24 6:00	76.4	45.7	24.3	24.0
3/24 7:00	79.2	46.1	24.3	24.5
3/24 8:00	81.7	46.4	24.3	25.0
3/24 9:00	84.3	46.9	24.4	25.5
3/24 10:00	86.8	47.2	24.4	26.0
3/24 11:00	89.2	47.5	23.8	26.5
3/24 12:00	92.0	47.7	22.3	27.0
3/24 13:00	94.5	48.1	21.5	27.5
3/24 14:00	96.5	48.4	21.2	27.5
3/24 15:00	97.8	48.7	20.8	28.0
3/24 16:00	82.7	49.0	21.3	28.5
3/24 17:00	72.0	49.4	30.5	29.0
3/24 18:00	61.4	49.8	31.8	28.5
3/24 19:00	55.9	50.1	33.3	26.5
3/24 20:00	52.0	50.3	34.5	26.0
3/24 21:00	47.8	50.6	35.9	25.0
3/24 22:00	44.8	50.9	37.1	24.0
3/24 23:00	48.8	51.1	39.4	23.0
3/25 0:00	51.4	50.9	42.3	22.5
3/25 1:00	54.3	50.6	44.0	22.0
3/25 2:00	57.3	50.2	45.5	21.5
3/25 3:00	59.9	49.4	46.8	21.0
3/25 4:00	62.8	45.2	48.4	20.5
3/25 5:00	65.8	43.4	50.2	20.5
3/25 6:00	68.9	42.6	52.0	20.0
3/25 7:00	71.2	42.1	53.5	20.0
3/25 8:00	74.3	40.9	55.5	20.0
3/25 9:00	77.0	39.5	57.4	19.5
3/25 10:00	79.4	38.3	44.0	19.5
3/25 11:00	82.0	37.5	39.0	20.0
3/25 12:00	86.0	37.1	33.9	20.5
3/25 13:00	89.1	37.0	30.4	20.5
3/25 14:00	93.9	36.9	29.9	21.0
3/25 15:00	98.8	37.2	32.5	21.5
3/25 16:00	103.2	37.5	29.4	22.0
3/25 17:00	107.2	37.9	26.9	22.0
3/25 18:00	111.2	38.3	25.2	22.5
3/25 19:00	115.2	38.8	23.8	23.0
3/25 20:00	119.2	39.0	22.9	23.5
3/25 21:00	123.2	39.4	23.0	23.5
3/25 22:00	127.2	39.8	27.6	24.0
3/25 23:00	131.2	40.1	27.3	24.5
3/26 0:00	135.2	40.5	26.2	24.5
3/26 1:00	139.2	40.9	25.0	25.0
3/26 2:00	143.2	41.2	24.1	25.5
3/26 3:00	147.2	41.6	23.2	26.0
3/26 4:00	151.2	42.0	22.6	26.5
3/26 5:00	155.2	42.3	22.1	27.0
3/26 6:00	159.2	42.9	21.7	27.5
3/26 7:00	163.2	43.0	21.4	28.0
3/26 8:00	167.2	43.4	21.3	28.0
3/26 9:00	171.2	43.8	21.4	29.0
3/26 10:00	175.2	43.7	21.3	29.0
3/26 11:00	179.2	43.5	21.4	29.5
3/26 12:00	183.2	43.2	21.3	29.5
3/26 13:00	187.2	42.8	21.3	30.0
3/26 14:00	191.2	39.5	21.4	30.0
3/26 15:00	195.2	38.6	21.4	30.5
3/26 16:00	199.2	38.1	21.4	30.5
3/26 17:00	203.2	37.7	29.4	31.0
3/26 18:00	207.2	36.7	30.6	31.0
3/26 19:00	211.2	35.6	32.1	29.5
3/26 20:00	215.2	34.8	33.3	28.5
3/26 21:00	219.2	34.1	34.8	27.0
3/26 22:00	223.2	33.6	36.6	26.0
3/26 23:00	227.2	33.2	39.3	25.0
3/27 0:00	231.2	33.0	41.2	24.0
3/27 1:00	235.2	33.2	42.9	23.5
3/27 2:00	239.2	33.4	44.4	23.0

1F5/6 原子炉水温・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温	1F6 使用済燃料プール温度
3/27 4:00	41.6	33.9	46.3
3/27 5:00	39.6	34.2	47.8
3/27 6:00	37.6	34.6	49.4
3/27 7:00	36.1	34.9	51.2
3/27 8:00	34.8	35.3	53.2
3/27 9:00	33.3	35.8	55.8
3/27 10:00	32.6	36.1	57.1
3/27 11:00	31.9	36.5	43.9
3/27 12:00	31.3	36.8	38.0
3/27 13:00	30.7	37.4	32.6
3/27 14:00	30.3	37.8	29.1
3/27 15:00	30.0	38.0	27.7
3/27 16:00	29.7	38.4	25.8
3/27 17:00	29.5	38.8	24.9
3/27 18:00	29.3	39.1	24.3
3/27 19:00	29.1	39.5	23.8
3/27 20:00	28.9	39.9	23.3
3/27 21:00	32.7	40.2	23.1
3/27 22:00	35.3	40.2	22.8
3/27 23:00	38.1	40.0	22.6
3/28 0:00	39.9	39.9	22.5
3/28 1:00	43.1	39.7	22.3
3/28 2:00	46.1	37.5	22.2
3/28 3:00	49.5	36.0	22.0
3/28 4:00	51.9	35.5	22.0
3/28 5:00	54.9	35.1	22.0
3/28 6:00	57.7	34.5	21.9
3/28 7:00	60.4	33.7	22.0
3/28 8:00	63.5	32.9	22.1
3/28 9:00	66.4	32.3	22.2
3/28 10:00	68.5	31.7	22.3
3/28 11:00	71.3	31.2	22.4
3/28 12:00	60.1	30.9	22.4
3/28 13:00	55.4	30.7	22.4
3/28 14:00	50.6	30.9	22.3
3/28 15:00	47.1	31.3	22.3
3/28 16:00	44.3	31.6	22.4
3/28 17:00	41.4	32.1	22.4
3/28 18:00	39.5	32.5	22.4
3/28 19:00	37.8	32.8	22.7
3/28 20:00	36.4	33.3	30.3
3/28 21:00	35.1	33.7	32.0
3/28 22:00	34.2	33.9	33.7
3/28 23:00	33.2	34.4	35.8
3/29 0:00	32.5	34.8	38.4
3/29 1:00	32.0	35.1	40.0
3/29 2:00	31.4	35.5	41.7
3/29 3:00	30.9	35.9	43.4
3/29 4:00	30.4	36.3	45.3
3/29 5:00	30.1	36.8	47.2
3/29 6:00	29.8	37.1	48.9
3/29 7:00	29.0	37.4	50.9
3/29 8:00	29.3	37.8	53.1
3/29 9:00	29.1	38.3	55.3
3/29 10:00	29.0	38.5	56.9
3/29 11:00	32.5	38.9	43.6
3/29 12:00	35.0	38.8	37.7
3/29 13:00	37.5	38.8	33.5
3/29 14:00	40.5	38.6	30.3
3/29 15:00	43.4	38.4	28.9
3/29 16:00	46.3	37.5	30.1
3/29 17:00	48.9	35.5	28.5
3/29 18:00	51.8	34.5	27.1
3/29 19:00	54.2	34.2	26.1
3/29 20:00	57.1	33.9	25.1
3/29 21:00	59.6	33.4	24.4
3/29 22:00	54.8	32.6	23.8
3/29 23:00	51.2	32.4	23.3
3/30 0:00	49.8	32.1	22.9
3/30 1:00	46.8	32.4	22.6
3/30 2:00	43.7	32.7	22.2
3/30 3:00	41.7	33.0	22.1

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温度	37.4	33.4	21.8	27.0
1F5 使用済燃料プール温度				
1F6 原子炉水温度				
1F6 使用済燃料プール温度				
3/30 4:00	37.4	33.4	21.8	27.0
3/30 5:00	35.9	33.7	21.7	27.5
3/30 6:00	34.7	34.2	21.6	28.0
3/30 7:00	33.7	34.5	21.5	28.5
3/30 8:00	32.8	34.9	21.4	28.5
3/30 9:00	32.0	35.3	21.3	29.0
3/30 10:00	31.5	35.7	21.2	29.0
3/30 11:00	31.0	36.1	20.2	29.5
3/30 12:00	30.6	36.5	20.5	29.5
3/30 13:00	30.2	36.8	20.9	27.0
3/30 14:00	29.9	37.2	21.1	26.5
3/30 15:00	29.7	37.5	21.7	25.5
3/30 16:00	29.4	37.9	21.1	24.5
3/30 17:00	29.3	38.3	20.9	23.5
3/30 18:00	29.2	38.7	20.4	23.0
3/30 19:00	31.6	39.0	20.2	22.5
3/30 20:00	33.7	39.0	20.2	22.0
3/30 21:00	38.3	38.8	20.2	21.5
3/30 22:00	39.4	38.8	20.2	21.0
3/30 23:00	42.3	38.5	20.2	21.0
3/31 0:00	42.3	38.5	20.2	21.0
3/31 1:00	48.2	35.6	20.2	22.0
3/31 2:00	51.0	34.6	20.2	22.5
3/31 3:00	53.9	34.2	20.2	22.5
3/31 4:00	56.3	33.9	20.2	23.0
3/31 5:00	58.7	33.3	20.2	24.0
3/31 6:00	61.9	32.4	20.2	24.0
3/31 7:00	64.8	31.7	20.2	24.5
3/31 8:00	67.4	31.2	20.2	25.0
3/31 9:00	69.4	30.8	20.2	25.0
3/31 10:00	71.4	30.4	20.2	25.5
3/31 11:00	62.4	30.0	20.2	26.0
3/31 12:00	56.8	29.9	20.2	26.5
3/31 13:00	51.8	30.2	20.2	27.0
3/31 14:00	47.4	30.6	20.2	27.0
3/31 15:00	44.4	30.9	20.2	27.5
3/31 16:00	41.8	31.2	20.2	28.0
3/31 17:00	41.7	31.7	20.2	28.5
3/31 18:00	37.7	32.0	20.2	29.0
3/31 19:00	36.3	32.4	20.2	29.0
3/31 20:00	34.9	33.0	20.2	29.5
3/31 21:00	34.0	33.3	20.2	29.0
3/31 22:00	33.3	33.6	20.2	29.0
3/31 23:00	32.4	34.0	20.2	27.0
4/1 0:00	31.9	34.3	20.2	26.0
4/1 1:00	31.4	34.7	20.2	25.0
4/1 2:00	30.9	35.1	20.2	24.0
4/1 3:00	30.6	35.5	20.2	23.5
4/1 4:00	30.3	35.8	20.2	23.0
4/1 5:00	30.0	36.2	20.2	22.5
4/1 6:00	29.8	36.6	20.2	22.0
4/1 7:00	29.6	37.0	20.2	21.0
4/1 8:00	29.5	37.3	20.2	21.5
4/1 9:00	29.3	37.8	20.2	21.5
4/1 10:00	29.2	38.2	20.2	20.0
4/1 11:00	32.1	38.2	20.2	20.0
4/1 12:00	34.5	38.4	20.2	20.0
4/1 13:00	37.8	38.2	20.2	20.5
4/1 14:00	40.9	38.1	20.2	21.0
4/1 15:00	44.2	37.8	20.2	21.0
4/1 16:00	46.7	35.9	20.2	21.5
4/1 17:00	49.5	34.8	20.2	22.0
4/1 18:00	52.3	34.4	20.2	22.5
4/1 19:00	55.0	34.0	20.2	22.5
4/1 20:00	57.5	33.6	20.2	23.0
4/1 21:00	61.2	32.6	20.2	23.5
4/1 22:00	63.1	32.1	20.2	24.0
4/1 23:00	52.2	31.9	20.2	24.5
4/2 0:00	48.5	32.0	20.2	24.5
4/2 1:00	45.2	32.3	20.2	25.0
4/2 2:00	42.4	32.6	20.2	25.5
4/2 3:00	40.0	33.0	20.2	26.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
4/2 4:00	38.0	33.3	21.8
4/2 5:00	36.7	33.7	21.7
4/2 6:00	35.5	34.1	21.6
4/2 7:00	34.4	34.5	21.5
4/2 8:00	33.5	34.8	21.5
4/2 9:00	32.6	35.4	21.5
4/2 10:00	32.0	35.7	21.5
4/2 11:00	31.5	36.0	27.4
4/2 12:00	31.1	36.4	28.6
4/2 13:00	30.7	36.8	30.0
4/2 14:00	30.4	37.1	31.8
4/2 15:00	30.1	37.5	33.8
4/2 16:00	29.8	37.9	36.2
4/2 17:00	29.6	38.2	38.0
4/2 18:00	31.4	38.5	39.5
4/2 19:00	34.5	38.5	31.2
4/2 20:00	37.2	38.3	28.6
4/2 21:00	41.0	37.0	25.9
4/2 22:00	43.5	35.9	24.6
4/2 23:00	46.6	35.2	23.3
4/3 0:00	49.3	34.8	23.5
4/3 1:00	52.3	33.9	23.7
4/3 2:00	54.8	33.3	23.1
4/3 3:00	57.7	32.7	23.6
4/3 4:00	60.8	32.0	23.4
4/3 5:00	63.0	31.6	23.2
4/3 6:00	65.5	31.0	23.2
4/3 7:00	68.3	30.6	23.1
4/3 8:00	70.7	30.2	23.0
4/3 9:00	73.4	29.6	22.9
4/3 10:00	75.6	29.3	22.8
4/3 11:00	62.9	29.1	22.8
4/3 12:00	56.7	29.3	22.8
4/3 13:00	51.5	29.5	22.7
4/3 14:00	47.6	30.1	22.8
4/3 15:00	44.4	30.4	22.8
4/3 16:00	41.8	30.9	22.7
4/3 17:00	39.7	31.2	22.7
4/3 18:00	37.9	31.6	27.1
4/3 19:00	36.2	32.0	27.8
4/3 20:00	34.9	32.3	29.3
4/3 21:00	34.0	32.8	31.1
4/3 22:00	32.9	33.2	33.7
4/3 23:00	32.4	33.6	35.5
4/4 0:00	31.9	33.9	37.3
4/4 1:00	31.4	34.2	38.9
4/4 2:00	31.0	34.6	40.7
4/4 3:00	30.7	35.0	42.2
4/4 4:00	30.4	35.4	44.0
4/4 5:00	30.1	35.7	46.0
4/4 6:00	29.9	36.1	48.0
4/4 7:00	29.6	36.5	50.2
4/4 8:00	29.6	36.8	51.6
4/4 9:00	29.4	37.2	53.4
4/4 10:00	32.3	37.4	55.5
4/4 11:00	35.3	37.2	42.6
4/4 12:00	38.5	37.1	37.6
4/4 13:00	41.5	35.6	33.4
4/4 14:00	44.4	34.6	30.1
4/4 15:00	47.3	34.2	27.7
4/4 16:00	50.2	33.6	25.9
4/4 17:00	52.9	32.9	24.5
4/4 18:00	55.5	32.4	25.2
4/4 19:00	58.1	31.9	25.5
4/4 20:00	48.7	31.5	24.9
4/4 21:00	45.0	31.8	24.2
4/4 22:00	42.3	32.2	23.8
4/4 23:00	40.1	32.5	23.4
4/5 0:00	38.2	33.0	23.0
4/5 1:00	38.5	33.2	22.7
4/5 2:00	37.3	33.6	22.7
4/5 3:00	36.0	34.0	22.7

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温度	35.0	34.3	34.3	27.0
4/5 4:00	35.0	34.3	34.7	27.5
4/5 5:00	33.3	35.2	22.6	28.0
4/5 6:00	32.8	35.5	22.5	28.5
4/5 7:00	31.1	35.8	22.5	29.0
4/5 8:00	30.8	36.2	22.5	29.5
4/5 9:00	32.6	36.4	26.9	29.0
4/5 10:00	36.0	36.3	27.8	29.5
4/5 11:00	39.4	36.1	29.2	28.5
4/5 12:00	42.4	34.8	30.9	27.5
4/5 13:00	45.4	34.0	32.9	26.5
4/5 14:00	48.0	33.6	34.8	26.0
4/5 15:00	51.0	33.0	37.2	25.0
4/5 16:00	53.8	32.4	38.8	24.5
4/5 17:00	56.4	31.9	40.3	24.0
4/5 18:00	59.0	31.4	42.0	23.5
4/5 19:00	49.9	31.1	44.0	23.0
4/5 20:00	48.9	31.4	34.2	23.0
4/5 21:00	43.3	31.7	31.2	23.0
4/5 22:00	41.2	32.2	28.7	23.5
4/6 0:00	39.1	32.5	26.7	24.0
4/6 1:00	37.6	32.9	26.2	24.0
4/6 2:00	36.1	33.2	25.6	25.0
4/6 3:00	35.1	33.6	25.2	25.5
4/6 4:00	34.1	33.9	24.4	26.0
4/6 5:00	33.3	34.4	23.6	26.0
4/6 6:00	32.6	34.8	22.9	26.5
4/6 7:00	32.1	35.1	22.5	26.5
4/6 8:00	31.6	35.5	22.0	27.0
4/6 9:00	31.2	35.9	21.8	28.0
4/6 10:00	33.0	36.2	21.5	28.5
4/6 11:00	37.0	36.1	21.3	28.5
4/6 12:00	39.0	36.0	21.2	29.0
4/6 13:00	42.3	35.2	21.1	29.5
4/6 14:00	45.1	34.1	21.1	29.5
4/6 15:00	47.8	33.6	21.1	30.0
4/6 16:00	50.4	33.2	21.1	30.0
4/6 17:00	53.3	32.5	21.1	30.5
4/6 18:00	56.0	31.9	26.5	30.5
4/6 19:00	58.5	31.5	27.7	30.0
4/6 20:00	49.8	31.3	29.4	28.0
4/6 21:00	46.2	31.5	31.2	27.5
4/6 22:00	43.4	31.8	33.1	26.5
4/6 23:00	43.1	32.2	36.0	26.0
4/7 0:00	39.4	32.5	37.2	25.0
4/7 1:00	37.7	32.9	38.9	24.0
4/7 2:00	36.4	33.0	40.6	23.5
4/7 3:00	35.0	33.8	42.7	23.0
4/7 4:00	34.2	34.1	44.3	22.5
4/7 5:00	34.4	34.4	46.3	22.0
4/7 6:00	34.8	34.8	48.1	21.5
4/7 7:00	32.3	35.3	50.0	21.0
4/7 8:00	31.8	35.6	51.7	21.0
4/7 9:00	32.3	35.8	53.6	20.5
4/7 10:00	32.8	36.2	55.4	20.0
4/7 11:00	36.0	36.1	42.0	20.5
4/7 12:00	39.1	36.0	37.1	21.0
4/7 13:00	42.5	35.1	33.3	21.5
4/7 14:00	45.3	34.1	30.4	22.0
4/7 15:00	48.1	33.6	28.2	22.0
4/7 16:00	50.8	33.2	26.6	22.5
4/7 17:00	53.4	32.7	25.4	23.0
4/7 18:00	56.0	32.2	24.3	23.5
4/7 19:00	58.7	31.6	23.5	24.0
4/7 20:00	60.3	31.2	22.8	24.0
4/7 21:00	46.6	31.6	22.2	24.5
4/7 22:00	43.9	31.9	21.8	25.0
4/7 23:00	41.5	32.3	21.5	25.5
4/8 0:00	39.6	32.7	21.2	26.0
4/8 1:00	38.2	33.1	21.0	26.5
4/8 2:00	36.8	33.4	20.8	26.5
4/8 3:00	35.8	33.7	20.6	27.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

4/8 4:00	34.8	34.2	21.2	26.5
4/8 5:00	33.9	34.5	21.8	27.5
4/8 6:00	33.2	34.8	22.1	28.0
4/8 7:00	32.6	35.2	22.1	28.5
4/8 8:00	32.1	35.7	22.1	29.0
4/8 9:00	31.7	36.0	22.2	29.0
4/8 10:00	33.3	36.3	22.2	29.5
4/8 11:00	37.2	36.5	22.2	30.0
4/8 12:00	39.7	36.3	22.5	30.0
4/8 13:00	42.5	36.1	22.6	30.5
4/8 14:00	45.5	34.7	22.7	30.5
4/8 15:00	49.7	33.9	22.7	30.5
4/8 16:00	51.3	33.6	22.7	31.5
4/8 17:00	54.0	33.2	22.8	32.0
4/8 18:00	56.4	32.7	22.8	32.5
4/8 19:00	59.5	32.1	26.7	33.0
4/8 20:00	52.1	31.8	27.6	33.0
4/8 21:00	47.7	32.0	29.5	31.5
4/8 22:00	45.6	32.2	30.8	30.0
4/8 23:00	43.2	32.5	32.7	29.5
4/9 0:00	41.2	33.0	34.8	28.5
4/9 1:00	39.2	33.3	37.1	28.0
4/9 2:00	37.8	33.7	38.7	27.0
4/9 3:00	36.5	34.2	40.4	26.0
4/9 4:00	35.5	34.4	42.1	25.0
4/9 5:00	34.6	34.8	44.0	24.0
4/9 6:00	33.8	35.2	45.9	24.0
4/9 7:00	33.2	33.2	47.7	23.0
4/9 8:00	32.6	35.9	49.7	22.5
4/9 9:00	31.8	36.3	51.4	22.5
4/9 10:00	31.4	36.7	53.2	22.0
4/9 11:00	35.6	36.6	42.6	22.0
4/9 12:00	38.4	36.4	37.4	22.5
4/9 13:00	41.3	36.0	33.3	22.5
4/9 14:00	43.8	34.7	30.5	23.0
4/9 15:00	47.0	34.1	27.8	23.5
4/9 16:00	49.6	33.7	26.1	24.0
4/9 17:00	51.9	33.0	24.9	24.0
4/9 18:00	54.3	32.6	23.9	24.5
4/9 19:00	56.9	32.1	23.0	24.5
4/9 20:00	50.9	31.8	23.1	25.0
4/9 21:00	46.2	32.1	22.9	26.0
4/9 22:00	44.8	32.2	22.9	26.0
4/9 23:00	42.4	32.7	22.8	26.5
4/10 0:00	40.4	32.9	22.6	27.0
4/10 1:00	38.8	33.3	22.6	27.5
4/10 2:00	37.4	33.7	22.6	28.0
4/10 3:00	36.2	34.0	22.4	28.0
4/10 4:00	35.2	34.4	22.4	28.5
4/10 5:00	34.4	34.4	22.3	28.5
4/10 6:00	33.6	35.2	22.3	29.0
4/10 7:00	33.1	35.5	22.2	29.5
4/10 8:00	32.4	36.0	22.2	30.0
4/10 9:00	32.0	36.3	22.2	30.0
4/10 10:00	33.6	36.5	22.2	30.5
4/10 11:00	36.4	36.4	22.2	31.0
4/10 12:00	39.3	36.3	22.2	31.5
4/10 13:00	42.3	35.4	22.2	32.0
4/10 14:00	44.9	34.4	22.2	32.0
4/10 15:00	48.2	33.9	22.3	32.5
4/10 16:00	50.5	33.4	22.5	33.0
4/10 17:00	53.0	32.8	22.6	33.5
4/10 18:00	55.0	32.5	22.6	34.0
4/10 19:00	50.5	32.0	27.3	33.5
4/10 20:00	47.8	32.2	28.3	33.5
4/10 21:00	44.8	32.4	30.0	30.5
4/10 22:00	42.4	32.8	31.9	29.5
4/10 23:00	40.3	33.2	33.7	29.0
4/11 0:00	38.7	33.5	35.9	28.0
4/11 1:00	37.4	33.8	37.5	27.0
4/11 2:00	36.3	34.2	38.9	26.5
4/11 3:00	35.3	34.6	40.6	25.5

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
4/11 4:00	34.5	35.0	42.3
4/11 5:00	33.8	35.3	44.1
4/11 6:00	33.1	35.8	45.9
4/11 7:00	32.8	36.1	47.4
4/11 8:00	32.3	36.4	49.4
4/11 9:00	31.8	36.8	51.2
4/11 10:00	33.5	37.1	52.0
4/11 11:00	36.6	37.1	41.5
4/11 12:00	39.5	36.9	37.2
4/11 13:00	42.6	36.3	33.4
4/11 14:00	45.6	34.9	30.5
4/11 15:00	48.3	34.4	28.4
4/11 16:00	50.7	33.9	27.0
4/11 17:00	53.3	33.4	25.7
4/11 18:00	55.9	32.8	25.8
4/11 19:00	58.9	32.3	25.7
4/11 20:00	49.2	32.0	24.9
4/11 21:00	47.4	32.2	24.7
4/11 22:00	44.6	32.4	24.3
4/11 23:00	41.5	33.0	23.8
4/12 0:00	40.4	33.2	23.7
4/12 1:00	38.8	33.6	23.5
4/12 2:00	37.4	33.9	23.3
4/12 3:00	36.3	34.2	23.2
4/12 4:00	35.2	34.7	23.0
4/12 5:00	34.4	35.0	22.9
4/12 6:00	33.6	35.4	22.9
4/12 7:00	33.1	35.7	22.7
4/12 8:00	32.8	36.0	22.6
4/12 9:00	32.1	36.4	22.6
4/12 10:00	34.1	36.6	22.6
4/12 11:00	37.3	36.5	22.6
4/12 12:00	41.0	36.2	22.5
4/12 13:00	43.5	35.8	22.5
4/12 14:00	46.2	34.3	22.5
4/12 15:00	48.7	34.0	22.5
4/12 16:00	51.5	33.4	22.5
4/12 17:00	54.0	32.8	22.6
4/12 18:00	56.5	32.4	26.8
4/12 19:00	59.1	32.0	27.8
4/12 20:00	48.0	32.0	30.0
4/12 21:00	46.6	32.0	31.1
4/12 22:00	43.7	32.5	33.2
4/12 23:00	41.5	32.7	35.5
4/13 0:00	39.7	33.1	37.0
4/13 1:00	37.9	33.6	38.9
4/13 2:00	37.1	33.8	39.8
4/13 3:00	36.0	34.2	41.4
4/13 4:00	35.1	34.5	43.1
4/13 5:00	34.2	34.9	45.1
4/13 6:00	33.6	35.2	46.7
4/13 7:00	32.9	35.6	48.6
4/13 8:00	32.5	36.0	50.3
4/13 9:00	32.0	36.3	51.9
4/13 10:00	34.1	36.6	53.8
4/13 11:00	37.2	36.5	42.6
4/13 12:00	40.2	36.2	38.0
4/13 13:00	43.4	35.1	34.2
4/13 14:00	46.1	34.4	31.6
4/13 15:00	49.0	33.9	29.3
4/13 16:00	51.4	33.3	27.9
4/13 17:00	54.5	32.8	26.5
4/13 18:00	57.1	32.4	26.3
4/13 19:00	59.2	32.0	26.0
4/13 20:00	48.9	32.0	25.6
4/13 21:00	46.1	32.2	25.4
4/13 22:00	43.2	32.5	25.1
4/13 23:00	41.4	32.8	24.9
4/14 0:00	39.6	33.1	24.7
4/14 1:00	38.2	33.6	24.6
4/14 2:00	36.8	33.9	24.4
4/14 3:00	35.9	34.2	24.3

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温度	35.0	34.6	24.2	29.0
4/14 4:00	34.2	35.0	24.1	29.5
4/14 5:00	33.5	35.3	24.0	30.0
4/14 6:00	33.0	35.7	24.0	30.5
4/14 7:00	32.6	36.1	24.0	30.0
4/14 8:00	32.1	36.5	23.9	31.0
4/14 9:00	31.5	36.7	23.9	31.0
4/14 10:00	30.4	36.6	23.9	31.5
4/14 11:00	30.3	36.4	23.9	32.0
4/14 12:00	30.0	35.5	23.9	32.5
4/14 13:00	29.9	34.7	23.9	33.0
4/14 14:00	29.8	34.1	24.0	33.5
4/14 15:00	29.7	33.6	24.1	34.0
4/14 16:00	29.6	33.2	24.0	34.5
4/14 17:00	29.5	32.7	23.8	35.0
4/14 18:00	29.4	32.3	23.8	35.0
4/14 19:00	29.3	32.3	23.9	35.0
4/14 20:00	29.2	32.6	31.1	34.0
4/14 21:00	29.1	32.6	31.1	31.0
4/14 22:00	29.0	32.9	33.1	30.0
4/14 23:00	28.9	33.4	35.3	29.5
4/15 0:00	28.8	33.7	36.7	29.0
4/15 1:00	28.7	34.0	38.2	28.5
4/15 2:00	28.6	34.4	39.9	27.7
4/15 3:00	28.5	34.7	41.3	27.0
4/15 4:00	28.4	35.1	43.2	26.0
4/15 5:00	28.3	35.4	45.1	25.0
4/15 6:00	28.2	35.8	47.1	24.5
4/15 7:00	28.1	36.1	48.7	24.0
4/15 8:00	28.0	36.6	50.5	23.5
4/15 9:00	27.9	37.0	52.4	23.0
4/15 10:00	27.8	37.2	45.6	23.0
4/15 11:00	27.7	37.1	39.8	23.0
4/15 12:00	27.6	37.1	36.7	24.0
4/15 13:00	27.5	36.6	33.0	24.5
4/15 14:00	27.4	35.2	30.4	25.0
4/15 15:00	27.3	34.8	28.2	25.5
4/15 16:00	27.2	34.1	26.8	26.0
4/15 17:00	27.1	33.7	26.1	26.0
4/15 18:00	27.0	33.2	25.9	26.5
4/15 19:00	26.9	32.7	25.7	26.5
4/15 20:00	26.8	32.5	25.4	27.0
4/15 21:00	26.7	32.8	25.2	27.5
4/15 22:00	26.6	33.1	25.0	28.0
4/15 23:00	26.5	33.4	24.9	28.5
4/16 0:00	26.4	33.8	24.6	29.0
4/16 1:00	26.3	34.2	24.4	29.0
4/16 2:00	26.2	34.5	24.2	29.5
4/16 3:00	26.1	34.9	24.1	30.0
4/16 4:00	26.0	35.2	24.0	30.0
4/16 5:00	25.9	35.6	23.9	30.0
4/16 6:00	25.8	36.0	23.8	30.5
4/16 7:00	25.7	36.3	23.8	31.0
4/16 8:00	25.6	36.8	23.8	31.5
4/16 9:00	25.5	37.3	23.7	32.0
4/16 10:00	25.4	37.3	23.7	32.0
4/16 11:00	25.3	37.5	23.7	32.0
4/16 12:00	25.2	37.4	23.7	32.5
4/16 13:00	25.1	37.0	23.8	33.0
4/16 14:00	25.0	35.7	23.8	33.5
4/16 15:00	24.9	35.1	23.9	34.0
4/16 16:00	24.8	34.7	24.0	34.5
4/16 17:00	24.7	34.2	23.9	35.0
4/16 18:00	24.6	33.7	23.8	35.0
4/16 19:00	24.5	33.2	27.8	35.5
4/16 20:00	24.4	33.1	29.3	35.0
4/16 21:00	24.3	33.2	27.8	35.0
4/16 22:00	24.2	33.2	27.8	35.0
4/16 23:00	24.1	33.2	27.8	35.0
4/16 24:00	24.0	33.2	27.8	35.0
4/16 25:00	23.9	33.2	27.8	35.0
4/16 26:00	23.8	33.2	27.8	35.0
4/16 27:00	23.7	33.2	27.8	35.0
4/16 28:00	23.6	33.2	27.8	35.0
4/16 29:00	23.5	33.2	27.8	35.0
4/16 30:00	23.4	33.2	27.8	35.0
4/16 31:00	23.3	33.2	27.8	35.0
4/16 32:00	23.2	33.2	27.8	35.0
4/16 33:00	23.1	33.2	27.8	35.0
4/16 34:00	23.0	33.2	27.8	35.0
4/16 35:00	22.9	33.2	27.8	35.0
4/16 36:00	22.8	33.2	27.8	35.0
4/16 37:00	22.7	33.2	27.8	35.0
4/16 38:00	22.6	33.2	27.8	35.0
4/16 39:00	22.5	33.2	27.8	35.0
4/16 40:00	22.4	33.2	27.8	35.0
4/16 41:00	22.3	33.2	27.8	35.0
4/16 42:00	22.2	33.2	27.8	35.0
4/16 43:00	22.1	33.2	27.8	35.0
4/16 44:00	22.0	33.2	27.8	35.0
4/16 45:00	21.9	33.2	27.8	35.0
4/16 46:00	21.8	33.2	27.8	35.0
4/16 47:00	21.7	33.2	27.8	35.0
4/16 48:00	21.6	33.2	27.8	35.0
4/16 49:00	21.5	33.2	27.8	35.0
4/16 50:00	21.4	33.2	27.8	35.0
4/16 51:00	21.3	33.2	27.8	35.0
4/16 52:00	21.2	33.2	27.8	35.0
4/16 53:00	21.1	33.2	27.8	35.0
4/16 54:00	21.0	33.2	27.8	35.0
4/16 55:00	20.9	33.2	27.8	35.0
4/16 56:00	20.8	33.2	27.8	35.0
4/16 57:00	20.7	33.2	27.8	35.0
4/16 58:00	20.6	33.2	27.8	35.0
4/16 59:00	20.5	33.2	27.8	35.0
4/16 60:00	20.4	33.2	27.8	35.0
4/16 61:00	20.3	33.2	27.8	35.0
4/16 62:00	20.2	33.2	27.8	35.0
4/16 63:00	20.1	33.2	27.8	35.0
4/16 64:00	20.0	33.2	27.8	35.0
4/16 65:00	19.9	33.2	27.8	35.0
4/16 66:00	19.8	33.2	27.8	35.0
4/16 67:00	19.7	33.2	27.8	35.0
4/16 68:00	19.6	33.2	27.8	35.0
4/16 69:00	19.5	33.2	27.8	35.0
4/16 70:00	19.4	33.2	27.8	35.0
4/16 71:00	19.3	33.2	27.8	35.0
4/16 72:00	19.2	33.2	27.8	35.0
4/16 73:00	19.1	33.2	27.8	35.0
4/16 74:00	19.0	33.2	27.8	35.0
4/16 75:00	18.9	33.2	27.8	35.0
4/16 76:00	18.8	33.2	27.8	35.0
4/16 77:00	18.7	33.2	27.8	35.0
4/16 78:00	18.6	33.2	27.8	35.0
4/16 79:00	18.5	33.2	27.8	35.0
4/16 80:00	18.4	33.2	27.8	35.0
4/16 81:00	18.3	33.2	27.8	35.0
4/16 82:00	18.2	33.2	27.8	35.0
4/16 83:00	18.1	33.2	27.8	35.0
4/16 84:00	18.0	33.2	27.8	35.0
4/16 85:00	17.9	33.2	27.8	35.0
4/16 86:00	17.8	33.2	27.8	35.0
4/16 87:00	17.7	33.2	27.8	35.0
4/16 88:00	17.6	33.2	27.8	35.0
4/16 89:00	17.5	33.2	27.8	35.0
4/16 90:00	17.4	33.2	27.8	35.0
4/16 91:00	17.3	33.2	27.8	35.0
4/16 92:00	17.2	33.2	27.8	35.0
4/16 93:00	17.1	33.2	27.8	35.0
4/16 94:00	17.0	33.2	27.8	35.0
4/16 95:00	16.9	33.2	27.8	35.0
4/16 96:00	16.8	33.2	27.8	35.0
4/16 97:00	16.7	33.2	27.8	35.0
4/16 98:00	16.6	33.2	27.8	35.0
4/16 99:00	16.5	33.2	27.8	35.0
4/16 100:00	16.4	33.2	27.8	35.0
4/16 101:00	16.3	33.2	27.8	35.0
4/16 102:00	16.2	33.2	27.8	35.0
4/16 103:00	16.1	33.2	27.8	35.0
4/16 104:00	16.0	33.2	27.8	35.0
4/16 105:00	15.9	33.2	27.8	35.0
4/16 106:00	15.8	33.2	27.8	35.0
4/16 107:00	15.7	33.2	27.8	35.0
4/16 108:00	15.6	33.2	27.8	35.0
4/16 109:00	15.5	33.2	27.8	35.0
4/16 110:00	15.4	33.2	27.8	35.0
4/16 111:00	15.3	33.2	27.8	35.0
4/16 112:00	15.2	33.2	27.8	35.0
4/16 113:00	15.1	33.2	27.8	35.0
4/16 114:00	15.0	33.2	27.8	35.0
4/16 115:00	14.9	33.2	27.8	35.0
4/16 116:00	14.8	33.2	27.8	35.0
4/16 117:00	14.7	33.2	27.8	35.0
4/16 118:00	14.6	33.2	27.8	35.0
4/16 119:00	14.5	33.2	27.8	35.0
4/16 120:00	14.4	33.2	27.8	35.0
4/16 121:00	14.3	33.2	27.8	35.0
4/16 122:00	14.2	33.2	27.8	35.0
4/16 123:00	14.1	33.2	27.8	35.0
4/16 124:00	14.0	33.2	27.8	35.0
4/16 125:00	13.9	33.2	27.8	35.0
4/16 126:00	13.8	33.2	27.8	35.0
4/16 127:00	13.7	33.2	27.8	35.0
4/16 128:00	13.6	33.2	27.8	35.0
4/16 129:00	13.5	33.2	27.8	35.0
4/16 130:00	13.4	33.2	27.8	35.0
4/16 131:00	13.3	33.2	27.8	35.0
4/16 132:00	13.2	33.2	27.8	35.0
4/16 133:00	13.1	33.2	27.8	35.0
4/16 134:00	13.0	33.2	27.8	35.0
4/16 135:00	12.9	33.2	27.8	35.0
4/16 136:00	12.8	33.2	27.8	35.0
4/16 137:00	12.7	33.2	27.8	35.0
4/16 138:00	12.6	33.2	27.8	35.0
4/16 139:00	12.5	33.2	27.8	35.0
4/16 140:00	12.4	33.2	27.8	35.0
4/16 141:00	12.3	33.2	27.8	35.0
4/16 142:00	12.2	33.2	27.8	35.0
4/16 143:00	12.1	33.2	27.8	35.0
4/16 144:00	12.0	33.2	27.8	35.0
4/16 145:00	11.9	33.2	27.8	35.0
4/16 146:00	11.8	33.2	27.8	35.0
4/16 147:00	11.7	33.2	27.8	35.0
4/16 148:00	11.6	33.2	27.8	35.0
4/16 149:00	11.5	33.2	27.8	35.0
4/16 150:00	11.4	33.2	27.8	35.0
4/16 151:00	11.3	33.2	27.8	35.0
4/16 152:00	11.2	33.2	27.8	35.0
4/16 153:00	11.1	33.2	27.8	35.0
4/16 154:00	11.0	33.2	27.8	35.0
4/16 155:00	10.9	33.2	27.8	35.0
4/16 156:00	10.8	33.2	27.8	35.0
4/16 157:00	10.7	33.2	27.8	35.0
4/16 158:00	10.6	33.2	27.8	35.0
4/16 159:00	10.5	33.2	27.8	35.0
4/16 160:00	10.4	33.2	27.8	35.0
4/16 161:00	10.3	33.2	27.8	35.0
4/16 162:00	10.2	33.2	27.8	35.0
4/16 163:00	10.1	33.2	27.8	35.0
4/16 164:00	10.0	33.2	27.8	35.0
4/16 165:00	9.9	33.2	27.8	35.0
4/16 166:00	9.8	33.2	27.8	35.0
4/16 167:00	9.7	33.2	27.8	35.0
4/16 168:00	9.6	33.2	27.8	35.0
4/16 169:00	9.5	33.2	27.8	35.0
4/1				

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

1F5 原子炉水温度	57.7	33.2	27.8	35.5
4/16 19:00	48.2	33.1	29.3	35.0
4/16 21:00	45.9	33.3	30.7	32.0
4/16 22:00	43.5	33.7	32.9	31.5
4/16 23:00	41.7	34.1	34.8	31.0
4/17 0:00	40.1	34.3	36.8	30.0
4/17 1:00	38.7	34.8	38.3	29.0
4/17 2:00	37.7	35.1	39.8	28.0
4/17 3:00	36.6	35.3	41.4	27.5
4/17 4:00	35.5	35.9	43.5	27.0
4/17 5:00	34.7	36.2	45.2	26.0
4/17 6:00	34.0	36.6	47.0	25.0
4/17 7:00	33.5	36.9	48.8	24.5
4/17 8:00	33.0	37.2	50.4	24.5
4/17 9:00	32.6	37.7	52.1	24.0
4/17 10:00	33.3	37.9	53.8	24.0
4/17 11:00	36.0	37.9	44.6	24.0
4/17 12:00	38.9	37.8	39.6	24.0
4/17 13:00	42.2	36.9	35.5	24.5
4/17 14:00	44.4	35.9	33.3	24.5
4/17 15:00	47.2	35.4	30.8	25.0
4/17 16:00	49.5	34.9	29.3	26.0
4/17 17:00	51.9	34.4	28.1	26.0
4/17 18:00	55.1	33.7	26.8	26.5
4/17 19:00	57.0	33.4	26.1	27.0
4/17 20:00	47.5	33.3	25.4	27.5
4/17 21:00	45.5	33.5	24.9	28.0
4/17 22:00	43.4	33.9	24.5	28.0
4/17 23:00	41.4	34.3	24.1	28.5
4/18 0:00	39.8	34.6	23.7	29.0
4/18 1:00	38.5	35.0	23.4	29.0
4/18 2:00	37.5	35.3	23.1	29.5
4/18 3:00	36.4	35.6	22.9	29.5
4/18 4:00	35.5	36.1	22.6	30.0
4/18 5:00	34.8	36.3	22.5	30.5
4/18 6:00	34.2	36.7	22.4	30.5
4/18 7:00	33.5	37.2	22.3	31.0
4/18 8:00	33.2	37.4	22.2	31.5
4/18 9:00	32.8	37.9	22.1	32.0
4/18 10:00	33.6	38.1	22.1	32.5
4/18 11:00	36.8	38.0	22.1	33.0
4/18 12:00	39.9	37.9	22.1	33.0
4/18 13:00	42.4	37.2	22.1	33.5
4/18 14:00	45.5	35.9	22.0	34.0

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事後進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を越えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況把握するために、このような計測器の不確かさを考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/O圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/11 19:30											
3/11 19:37											
3/11 20:00											
3/11 20:15			6.900								
3/11 20:30											
3/11 21:00											
3/11 21:30	450										
3/11 22:00	550										
3/11 22:20	590										
3/11 22:30	590										
3/11 22:35	590										
3/11 22:47	590										
3/11 23:05	590										
3/11 23:30	590										
3/11 23:50											
3/12 0:30	1300										
3/12 1:00	1300										
3/12 1:25	1300										
3/12 2:30	1300	500			0.840						
3/12 2:45	1300	500	0.800		0.840						
3/12 3:40											
3/12 3:55	1300	500	0.800		0.840						
3/12 4:20											
3/12 4:30											
3/12 5:20	1300	500	0.800		0.840						
3/12 5:30	1300	500	0.800								
3/12 5:55	1300	500	0.800								
3/12 6:00	1300	500	0.800		0.740						
3/12 6:30	1300	550	0.800		0.790						
3/12 6:47	1200	400	0.800		0.770						
3/12 7:00	900	300	0.800								

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を招いているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/12 7:15	700	250	0.800		0.760						
3/12 7:30	600	200	0.800		0.760						
3/12 7:40			0.800		0.755						
3/12 8:20			0.800		0.755						
3/12 8:30	0	-400	0.800								
3/12 8:36					0.740						
3/12 8:49	-300	-550	0.800								
3/12 9:10	-425	-650	0.800		0.740						
3/12 9:20	-450	-700	0.800		0.740						
3/12 10:04	-500	-700	0.800		0.740						
3/12 10:52	-600	-750	0.800		0.750						
3/12 11:20	-900	-800	0.800		0.750						
3/12 11:30	-1100	-900	0.800		0.750						
3/12 11:41	-1250	-1000	0.800		0.750						
3/12 12:05	-1500	-1400	0.800		0.750						
3/12 12:35	-1700	-1450	0.800		0.754						
3/12 12:55	-1700	-1500	0.800		0.750						
3/12 13:38	-1700	-1550	0.800		0.755						
3/12 14:10	-1700	-1650	0.800		0.730						
3/12 14:41	-1700	-1650	0.800		0.610						
3/12 14:50	-1700	-1650	0.800		0.580						
3/12 15:14	-1700	-1650	0.800		0.530						
3/12 15:28	-1700	-1650	0.800		0.540						
3/12 17:00	-1700	-1700									
3/12 17:35	-1700										
3/12 18:00	-1700										
3/12 18:30											
3/12 19:00											
3/12 19:42											
3/12 20:08		-1700									
3/12 21:00		-1750	0.360								

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の後の現象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 ランチの状況を把握するために、このような計測器の不確実さも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/12 21:30		-1700	0.360								
3/12 22:00		-1700	0.355								
3/12 23:00		-1750	0.358								
3/13 0:00		-1750	0.368								
3/13 1:00		-1700	0.375								
3/13 2:00		-1700	0.375								
3/13 3:00		-1700	0.373								
3/13 3:38											
3/13 5:00		-1700	0.389								
3/13 5:30		-1700	0.389								
3/13 6:00		-1700	0.389								
3/13 6:30		-1700	0.389								
3/13 7:00		-1700	0.394								
3/13 7:30		-1700	0.392								
3/13 8:00		-1700	0.392								
3/13 8:20		-1700	0.396								
3/13 8:55		-1700	0.398								
3/13 9:25		-1700	0.392								
3/13 9:55		-1700	0.392								
3/13 10:35			0.402								
3/13 10:55		-1700	0.398								
3/13 11:25			0.404								
3/13 11:55		-1700	0.405								
3/13 12:40			0.405								
3/13 13:00		-1700	0.408								
3/13 14:10		-1700	0.413								
3/13 15:00		-1700	0.415		0.600	0.600					
3/13 16:00		-1700	0.420		0.605	0.600					
3/13 16:15			0.420		0.605	0.600					
3/13 16:30		-1700	0.420		0.605	0.600					
3/13 16:45											

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
アラームの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮し、適切な計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/13 17:00		-1700	0.420		0.605	0.600					
3/13 17:30		-1700	0.413		0.600	0.600					
3/13 18:45		-1700	0.403		0.590	0.585					
3/13 19:00		-1700	0.398		0.580	0.580					
3/13 19:30		-1700	0.393		0.575	0.570					
3/13 20:30		-1750	0.380		0.560	0.560					
3/13 21:30		-1750	0.380		0.550	0.550					
3/13 22:00		-1750	0.380		0.540	0.540					
3/13 22:15		-1750	0.370		0.540	0.540					
3/13 22:45		-1750	0.370		0.540	0.530					
3/13 23:30		-1750	0.056	0.360	0.530	0.530					
3/14 0:30		-1750	0.056	0.360	0.530						
3/14 2:00		-1700	0.040	0.350	0.510	0.505					
3/14 3:00		-1700	0.032	0.340	0.505	0.500					
3/14 4:00		-1700	0.032	0.338	0.495	0.490					
3/14 4:45		-1700	0.038	0.332	0.490	0.485					
3/14 5:30	-1700	-1700	0.030	0.326	0.485	0.480					
3/14 6:30	-1750	-1750	0.036	0.320	0.475	0.470	162.0			26.6	
3/14 8:00	-1750	-1750	0.038	0.316	0.460	0.455	160.0			26.5	
3/14 9:00	-1800	-1750	0.036	0.306	0.450	0.455	145.0			26.5	
3/14 10:30	-1800	-1750	0.038	0.306	0.440	0.435	135.0			27.5	
3/14 12:00	-1800	-1750	0.040	0.306	0.460	0.485	123.0			26.4	
3/14 12:30	-1800	-1750	0.040	0.306			118.0			26.4	
3/14 15:00	-1800	-1750	0.046	0.298			94.8			26.2	
3/14 16:00	-1750	-1750	0.052	0.300			89.1			26.2	
3/14 19:15	-1750	-1750	0.052	0.300			78.8			25.9	
3/14 21:00	-1750	-1750	0.060	0.270			65.6			25.7	
3/14 22:00	-1700	-1700	0.056	0.267			61.0			25.6	
3/15 3:00	-1700	-1700	0.068	0.248			57.3			24.6	
3/15 4:00	-1750	-1750	0.068	0.240			62.7			24.7	
3/15 5:00	-1750	-1750	0.066	0.240			77.4			24.7	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の振動の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
フラグメントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/15 5:30	-1700	-1700	0.066	0.240	0.485	0.480					
3/15 11:42	-1700	-1700	0.080	0.206			85.8			24.1	
3/15 13:00	-1700	-1700	0.076	0.206			81.9			24.1	
3/15 15:25	-1800	-1750	0.078	0.184			104.0			69.2	
3/15 18:43	-1800	-1800		0.188			68.9			23.3	
3/16 1:24	-1800	-1800	0.188				38.4			23.1	
3/16 1:54	-1750	-1750	0.176				34.4			23.3	
3/16 5:35	-1800	-1750	0.180				98.1			36.4	
3/16 6:55	-1800	-1750	0.186								
3/16 12:25	-1750	-1750	0.230	0.190							
3/16 15:30	-1750	-1750	0.232	0.188			18.5			22.0	
3/16 20:00	-1800	-1800	0.228	0.188			0.0			22.7	
3/16 20:20	-1800	-1800	0.228	0.188			0.0			22.7	
3/16 23:50	-1800	-1750	0.238	0.188			0.0			22.9	
3/17 3:10	-1750	-1750	0.220	0.172			0.0			24.0	
3/17 6:00	-1750	-1750	0.206	0.168			0.0			13.8	
3/17 11:00	-1800	-1800	0.192	0.160			0.0			23.8	
3/17 11:15	-1800	-1800	0.192	0.160			0.0			30.8	
3/17 11:30	-1800	-1800	0.192	0.160			0.0			31.5	
3/17 12:50	-1700	-1750	0.206	0.160			0.0			31.6	
3/17 21:50	-1700		0.192	0.168			0.0			48.1	
3/18 2:20	-1700		0.186	0.158			0.0			47.8	
3/18 2:50	-1700		0.182	0.158			0.0			47.7	
3/18 7:40	-1700		0.190	0.162			0.0			47.0	
3/18 7:55	-1700		0.188	0.162			0.0			46.9	
3/18 16:00	-1700	-1800	0.212	0.170	0.180	0.160	0.0			46.0	
3/18 20:55	-1750	-1800	0.212	0.162	0.180	0.160	0.0			45.4	
3/18 21:10	-1750	-1800	0.216	0.168	0.180	0.160	0.0			45.3	
3/19 2:40	-1700	-1700	0.228	0.172	0.180	0.165	0.0			44.6	
3/19 3:30	-1750	-1750	0.228	0.172	0.180	0.165	0.0			14.5	
3/19 7:10	-1700	-1700	0.222	0.170	0.180	0.165	0.0			44.0	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
アラームの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/19 11:00	-1800	-1700	0.218	0.168	0.180	0.165	0.0			43.5	
3/19 16:30	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170	36.0			42.9	
3/19 16:45	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170	36.0			42.8	
3/19 16:50	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170	36.0			42.8	
3/19 19:00	-1750	-1700	0.232	0.180	0.170	0.165	33.5			42.6	
3/19 22:30	-1750	-1750	0.228	0.182	0.180	0.170	24.9			42.1	
3/20 0:00	-1750	-1750	0.228	0.186	0.180	0.170	18.9			41.9	
3/20 4:50	-1750	-1750	0.226	0.180	0.180	0.170	12.0			41.3	
3/20 5:00	-1750	-1750	0.226	0.180	0.180	0.170	11.1			41.2	
3/20 10:00	-1750	-1750	0.226	0.182	0.170	0.160	38.3			40.7	
3/20 11:00	-1750	-1750	0.216	0.178	0.170	0.160	27.6			40.5	
3/20 15:00	-1700	-1750	0.208	0.176	0.170	0.160	12.0			40.0	
3/20 22:00	-1750	-1800	0.216	0.178	0.160	0.160	48.0			39.1	
3/21 3:00	-1750	-1800	0.216	0.176	0.160	0.160	46.6			38.5	
3/21 8:00	-1750	-1750	0.218	0.182	0.160	0.160	47.1			37.9	
3/21 13:30	-1750	-1750	0.218	0.188	0.160	0.155	47.5			37.4	
3/21 14:00	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155	47.6			37.3	
3/21 14:25	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155	47.6			37.3	
3/22 0:15	-1750	-1700	0.218	0.190	0.160	0.155	47.7			36.2	
3/22 5:00	-1750	-1700	0.232	0.200	0.160	0.155	48.0			35.6	
3/22 6:00	-1750	-1700	0.218	0.186	0.160	0.155	48.0			35.5	
3/22 10:30	-1800	-1750	0.250	0.228	0.175	0.155	47.9			34.9	
3/22 11:20	-1800	-1750	0.252	0.228	0.175	0.155	47.8			34.9	
3/22 15:30	-1800	-1750	0.240	0.188	0.180	0.160	46.5			34.0	
3/22 17:00	-1800	-1750	0.242	0.212	0.180	0.160	46.8			34.0	
3/22 18:00	-1750	-1750	0.242	0.212	0.180	0.160	46.4			34.0	
3/22 23:00	-1750	-1750	0.246	0.218	0.185	0.160	47.1			33.6	
3/23 4:00	-1750	-1750	0.336	0.300	0.260	0.240	46.0			31.6	
3/23 9:00	-1750	-1750	0.376	0.342	0.305	0.285	48.8			30.6	
3/23 9:30	-1750	-1750	0.412	0.368	0.310	0.290					
3/23 10:00	-1750	-1750	0.388	0.358	0.320	0.295					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況把握のために、このような計測器の不確実さも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/23 10:30	-1750	-1750	0.390	0.358	0.320	0.295					
3/23 11:00	-1750	-1750	0.396	0.360	0.325	0.300					
3/23 11:30	-1750	-1750	0.400	0.366	0.320	0.300					
3/23 12:00	-1750	-1750	0.396	0.356	0.320	0.300					
3/23 12:30	-1750	-1750	0.392	0.362	0.325	0.305					
3/23 13:00	-1750	-1750	0.400	0.366	0.330	0.305					
3/23 13:30	-1750	-1700	0.400	0.370	0.330	0.310					
3/23 14:00	-1700	-1700	0.418	0.398	0.345	0.320	48.0				29.8
3/23 14:20	-1700	-1700	0.390	0.420	0.340	0.320	48.0				29.9
3/23 14:30	-1700	-1700	0.428	0.390	0.340	0.320					
3/23 15:00	-1700	-1700	0.416	0.380	0.345	0.325					
3/23 15:30	-1700	-1700	0.416	0.378	0.345	0.330					
3/23 16:00	-1750	-1700	0.422	0.398	0.360	0.330					
3/23 18:09	-1740	-1670	0.483		0.347	0.339					
3/23 19:32	-1740	-1680	0.490		0.360	0.346					
3/23 20:21	-1740	-1660	0.492		0.354	0.347					
3/23 21:00	-1700	-1650	0.440	0.416	0.375	0.355	31.2				28.8
3/23 23:00	-1750	-1750	0.466	0.440	0.380	0.365					
3/24 1:00	-1700	-1700	0.456	0.430	0.385	0.370	43.9				27.9
3/24 5:00	-1700	-1700	0.472	0.446	0.400	0.390	43.7				27.1
3/24 7:00	-1700	-1700	0.480	0.450	0.400	0.390	43.7				27.1
3/24 9:00	-1700	-1700	0.496	0.466	0.400	0.400	44.1				26.7
3/24 11:00	-1700	-1700	0.480	0.446	0.400	0.395	43.5				26.3
3/24 13:00	-1700	-1650	0.470	0.430	0.390	0.382	42.4				26.1
3/24 17:00	-1650	-1650	0.488	0.408	0.355	0.355	40.9				25.8
3/24 20:00	-1700	-1650	0.430	0.402	0.345	0.340	40.5				25.6
3/24 21:45	-1700	-1650	0.420	0.388	0.330	0.325	41.3				25.5
3/24 22:00	-1700	-1650	0.422	0.388	0.325	0.325	41.6				25.5
3/25 0:00	-1700	-1650	0.416	0.388	0.325	0.320	41.6				25.4
3/25 2:00	-1700	-1650	0.418	0.398	0.325	0.315	41.1				25.4
3/25 6:00	-1700	-1650	0.406	0.390	0.310	0.305	40.0				25.1

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事後の現象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。グラフの状況を把握するために、このようは計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/25 10:00	-1650	-1650	0.388	0.388	0.295	0.290	38.9			24.9	
3/25 14:00	-1650	-1600	0.380	0.388	0.280	0.280	37.8			24.7	
3/25 15:45	-1650	-1600	0.376	0.382	0.275	0.275	37.8			24.7	
3/25 16:00	-1650	-1600	0.378	0.382	0.275	0.275	37.2			24.6	
3/25 16:30	-1650	-1600	0.380	0.380	0.275	0.275	37.1			24.5	
3/25 18:30	-1650	-1600	0.376	0.376	0.275	0.275	36.7			24.4	
3/25 23:00	-1650	-1600	0.388	0.392	0.275	0.275	36.0			24.2	
3/26 5:00	-1650	-1600	0.392	0.400	0.270	0.270	35.3			23.8	
3/26 9:30	-1650	-1600	0.418	0.400	0.270	0.270	35.1			23.6	
3/26 11:30	-1650	-1600	0.418	0.392	0.275	0.275	35.7			23.5	
3/26 12:00	-1650	-1600	0.396	0.420	0.275	0.275	35.7			23.5	
3/26 13:00	-1650	-1600	0.390	0.422	0.275	0.275	35.4			23.4	
3/26 17:30	-1650	-1650	0.388	0.416	0.275	0.275	36.3			23.1	
3/26 21:00	-1650	-1650	0.406	0.432	0.270	0.270	34.7			22.9	
3/27 1:00	-1650	-1650	0.406	0.440	0.265	0.265	34.1			22.7	
3/27 5:00	-1650	-1600	0.412	0.452	0.270	0.270	34.0			22.5	
3/27 9:00	-1650	-1600	0.416	0.462	0.270	0.270	34.6			22.2	
3/27 15:30	-1650	-1650	0.412	0.476	0.270	0.270	33.6			21.9	
3/27 16:20	-1650	-1650	0.410	0.482	0.265	0.270	33.6			21.8	
3/27 22:00	-1650	-1650	0.412	0.492	0.265	0.270	33.6			21.6	
3/28 0:00	-1650	-1600	0.416	0.492	0.270	0.270	33.6			21.5	
3/28 3:00	-1700	-1650	0.418	0.492	0.270	0.270	33.8			21.3	
3/28 7:00	-1700	-1650	0.420	0.494	0.270	0.270	33.7			21.1	
3/28 12:30	-1700	-1650	0.418	0.502	0.270	0.270	33.9			20.8	
3/28 17:30	-1650	-1650	0.422	0.528	0.280	0.280	33.9			20.6	
3/28 22:00	-1700	-1700	0.432	0.539	0.290	0.290	34.0			20.3	
3/28 22:20	-1700	-1700	0.432	0.536	0.290	0.290					
3/29 1:00	-1500	-1650	0.438	0.556	0.290	0.290	33.8			20.2	
3/29 4:00	-1600	-1600	0.436	0.558	0.285	0.285	36.0			20.0	
3/29 7:00	-1650	-1700	0.430	0.552	0.275	0.275	37.7			19.9	
3/29 8:30	-1650	-1650	0.430	0.552	0.275						

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進捗の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
アラームの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/29 8:35	-1650	-1650	0.430	0.552	0.275						
3/29 8:45	-1650	-1650	0.426	0.550	0.275		40.1			19.8	
3/29 9:10	-1650	-1650	0.428	0.550	0.275		33.7			19.8	
3/29 9:40	-1650	-1650	0.426	0.546	0.275		39.4			19.8	
3/29 13:00	-1650	-1600	0.412	0.546	0.265		33.8			19.7	
3/29 16:00	-1650	-1600	0.408	0.546	0.265		33.6			19.6	
3/29 19:00	-1650	-1600	0.398	0.536	0.250		34.8			19.4	
3/29 22:00	-1650	-1650	0.392	0.536	0.245		39.4			19.3	
3/30 1:00	-1600	-1600	0.400	0.546	0.240		39.7			19.2	
3/30 4:00	-1600	-1600	0.392	0.542	0.235		33.2			19.1	
3/30 7:00	-1600	-1600	0.380	0.538	0.235		37.1			19.0	
3/30 10:00	-1600	-1600	0.376	0.536	0.230		40.6			18.9	
3/30 13:00	-1600	-1600	0.378	0.546	0.230		37.7			18.2	
3/30 16:00	-1600	-1600	0.366	0.538	0.230		40.0			18.5	
3/30 18:00	-1600	-1600	0.366	0.538	0.225		40.7			18.5	
3/30 20:00	-1600	-1600	0.362	0.548	0.220		40.1			18.5	
3/30 22:00	-1650	-1650	0.372	0.562	0.220		40.0			18.4	
3/31 0:00	-1600	-1600	0.362	0.552	0.220		41.2			18.3	
3/31 2:00	-1600	-1600	0.362	0.552	0.210		42.3			18.3	
3/31 4:00	-1650	-1650	0.370	0.568	0.210		41.7			18.2	
3/31 6:00	-1650	-1650	0.368	0.568	0.210		38.2			18.1	
3/31 8:00	-1650	-1650	0.366	0.550	0.210		34.2			18.0	
3/31 10:00	-1600	-1600	0.358	0.566	0.210		42.3			18.0	
3/31 12:00	-1600	-1650	0.366	0.562	0.210		41.2			17.2	
3/31 13:00	-1600	-1550	0.356	0.552	0.205		41.2			17.2	
3/31 14:00	-1600	-1550	0.352	0.552	0.205		34.4			17.6	
3/31 16:00	-1600	-1550	0.350	0.552	0.190		43.5			17.7	
3/31 18:00	-1600	-1600	0.340	0.548	0.180		41.0			17.7	
3/31 20:00	-1650	-1650	0.336	0.538	0.180		42.5			17.6	
3/31 22:00	-1650	-1650	0.340	0.546	0.180		42.9			17.6	
4/1 0:00	-1650	-1650	0.326	0.536	0.175		43.9			17.5	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の緊急事態の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。
アラームの状況を把握するために、このよう計測器の不確かさも含まれたうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/1 2:00	-1600	-1600	0.328	0.546	0.175	0.175	38.7			17.5	
4/1 4:00	-1650	-1600	0.336	0.558	0.170	0.175	42.4			17.4	
4/1 6:00	-1600	-1600	0.326	0.550	0.170	0.170	44.3			17.4	
4/1 8:00	-1650	-1650	0.322	0.552	0.165	0.170	42.5			17.3	
4/1 10:00	-1650	-1650	0.328	0.552	0.165	0.165	43.0			17.2	
4/1 12:00	-1650	-1600	0.320	0.550	0.165	0.165	40.9			17.2	
4/1 16:00	-1600	-1600	0.326	0.550	0.160	0.160	44.2			16.9	
4/1 16:30	-1600	-1600	0.326	0.564	0.160	0.160	43.0			17.0	
4/1 17:00	-1600	-1600	0.326	0.560	0.160	0.160	43.8			17.0	
4/1 20:00	-1600	-1600	0.316	0.556	0.160	0.160	42.9			16.9	
4/2 0:30	-1600	-1600	0.310	0.566	0.160	0.160	41.0			16.7	
4/2 4:00	-1600	-1600	0.320	0.578	0.160	0.160	45.5			16.5	
4/2 8:00	-1650	-1600	0.326	0.582	0.160	0.160	44.2			16.2	
4/2 12:00	-1650	-1650	0.322	0.590	0.155	0.155	45.1			16.0	
4/2 16:30	-1650	-1650	0.316	0.598	0.155	0.155	36.3			15.7	
4/2 20:00	-1650	-1650	0.326	0.598	0.155	0.155	33.8			15.5	
4/2 20:37	-1650	-1650	0.328	0.598	0.155	0.155					
4/2 20:47	-1650	-1650	0.328	0.600	0.155	0.160					
4/2 21:07	-1650	-1650	0.326	0.598	0.155	0.160	31.9			15.6	
4/2 23:00	-1650	-1650	0.322	0.590	0.155	0.160	31.5			15.5	
4/3 3:00	-1650	-1650	0.322	0.602	0.155	0.160	31.8			15.3	
4/3 7:00	-1650	-1650	0.328	0.608	0.155	0.160	47.4			15.0	
4/3 9:00	-1650	-1650	0.326	0.608	0.155	0.155	44.6			14.9	
4/3 10:52	-1650	-1650	0.330	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:02	-1650	-1650	0.330	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:07	-1650	-1650	0.328	0.616	0.155	0.155					
4/3 11:12	-1650	-1650	0.328	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:17	-1650	-1650	0.328	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:37	-1650	-1650	0.326	0.616	0.155	0.155					
4/3 12:17	-1650	-1650	0.330	0.626	0.155	0.155					
4/3 12:35	-1650	-1650	0.336	0.628	0.155	0.155	31.1			14.1	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/3 14:00	-1650	-1650	0.328	0.618	0.155	0.155	38.6			14.2	
4/3 17:20	-1650	-1650	0.336	0.628	0.155	0.155	38.9			13.8	
4/3 17:35	-1650	-1650	0.336	0.632	0.155	0.155					
4/3 17:45	-1650	-1650	0.336	0.632	0.155	0.155					
4/3 18:00	-1650	-1650	0.332	0.636	0.155	0.155	38.4			13.8	
4/4 0:00	-1650	-1650	0.338	0.658	0.155	0.155	38.3			13.4	
4/4 6:00	-1700	-1650	0.338	0.670	0.150	0.150	37.7			12.8	
4/4 11:00	-1650	-1650	0.332	0.670	0.150	0.150	38.7			12.2	
4/4 18:00	-1650	-1650	0.332	0.672	0.150	0.150	31.9			11.6	
4/5 0:00	-1700	-1650	0.338	0.672	0.150	0.150	32.1			10.8	
4/5 6:00	-1700	-1650	0.342	0.688	0.150	0.150	31.5			10.2	
4/5 12:00	-1650	-1650	0.346	0.696	0.150	0.150	32.3			9.64	
4/5 18:00	-1650	-1650	0.338	0.718	0.150	0.150	31.5			9.19	
4/6 0:00	-1650	-1700	0.338	0.702	0.150	0.150	31.1			8.79	
4/6 6:00	-1650	-1650	0.350	0.722	0.150	0.150	31.1			8.40	
4/6 12:00	-1650	-1650	0.348	0.726	0.150	0.150	31.0			8.01	
4/6 18:00	-1650	-1650	0.350	0.720	0.150	0.150	30.5			7.57	
4/6 22:00	-1650	-1650	0.353	0.733	0.150	0.150	40.6			7.32	
4/7 0:00	-1650	-1650	0.355	0.735	0.150	0.150	33.7			7.17	
4/7 5:20					0.155	0.155					
4/7 5:30					0.155	0.155					
4/7 5:40					0.155	0.155					
4/7 5:50					0.155	0.155					
4/7 6:00	-1650	-1650	0.363	0.758	0.155	0.155	30.8			12.9	
4/7 8:40					0.160	0.155					
4/7 8:50					0.160	0.155					
4/7 9:00					0.160	0.155					
4/7 9:10					0.165	0.155					
4/7 9:20					0.165	0.155					
4/7 9:30					0.165	0.155					
4/7 9:40					0.165	0.155					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/7 9:50					0.165	0.155					
4/7 10:00					0.165	0.155					
4/7 10:10					0.165	0.155					
4/7 10:20					0.165	0.155					
4/7 10:30					0.165	0.155					
4/7 11:00					0.165	0.155					
4/7 12:00	-1650	-1650	0.375	0.758	0.165	0.150	31.7			12.9	
4/7 13:00					0.165	0.150					
4/7 14:00					0.165	0.150					
4/7 15:00					0.165	0.150					
4/7 16:00					0.170	0.150					
4/7 17:00					0.170	0.155					
4/7 18:00	-1650	-1650	0.380	0.773	0.170	0.150	31.1			12.8	
4/7 19:00					0.175	0.150					
4/7 20:00					0.175	0.150					
4/7 21:00					0.175	0.150					
4/7 22:00					0.175	0.150					
4/7 23:00					0.175	0.150					
4/8 0:00	-1650	-1650	0.390	0.788	0.175	0.150	100.0			12.7	
4/8 1:00					0.180	0.150					
4/8 2:00					0.180	0.150					
4/8 3:00					0.180	0.150					
4/8 4:00					0.180	0.150					
4/8 5:00					0.180	0.150					
4/8 6:00	-1650	-1650	0.395	0.785	0.180	0.150	187.0			12.6	
4/8 8:00					0.180	0.150	76.2			12.5	
4/8 9:00					0.180	0.150	179.0			12.5	
4/8 10:00					0.180	0.150	176.0			12.5	
4/8 11:00					0.180	0.150	62.0			12.5	
4/8 12:00	-1650	-1650	0.395	0.793	0.180	0.150	62.9			11.8	
4/8 13:00					0.185	0.155	68.3			12.2	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故・過渡現象の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/8 14:00					0.190	0.155				12.2	
4/8 15:00					0.190	0.155				12.3	
4/8 16:00					0.185	0.155				12.3	
4/8 17:00					0.185	0.155				12.2	
4/8 18:00	-1650	-1650	0.385	0.795	0.185	0.155				12.2	
4/8 19:00					0.185	0.155				12.2	
4/8 20:00					0.185	0.155				12.2	
4/8 21:00					0.185	0.155				12.2	
4/8 22:00					0.185	0.155				12.2	
4/8 23:00					0.185	0.155				12.2	
4/9 0:00	-1650	-1650	0.395	0.803	0.190	0.155				12.2	
4/9 1:00					0.190	0.155				12.2	
4/9 2:00					0.190	0.160				12.1	
4/9 3:00					0.190	0.160				12.1	
4/9 4:00					0.190	0.160				12.1	
4/9 4:10					0.190						
4/9 4:20					0.190						
4/9 4:30					0.190	0.160					
4/9 4:40					0.190	0.160					
4/9 4:50					0.190	0.160					
4/9 5:00					0.190	0.160					
4/9 6:00	-1650	-1650	0.403	0.820	0.190	0.160				12.1	
4/9 7:00					0.190	0.160				12.1	
4/9 8:00					0.190	0.160				12.0	
4/9 9:00					0.190	0.160				12.0	
4/9 10:00					0.190	0.160				12.0	
4/9 11:00					0.190	0.160				12.0	
4/9 12:00	-1650	-1650	0.410	0.825	0.190	0.160				11.9	
4/9 16:00					0.190	0.160				11.9	
4/9 18:00	-1650	-1650	0.413	0.830	0.190	0.160				11.8	
4/9 20:00	-1600	-1650	0.413	0.838	0.195	0.165				11.8	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事後変遷の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフ上の状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/9 22:00	-1600	-1650	0.413	0.843	0.195	0.165				11.7	
4/10 0:00	-1600	-1650	0.415	0.850	0.195	0.160				11.7	
4/10 2:00					0.195	0.160				11.7	
4/10 4:00					0.195	0.165				11.6	
4/10 6:00	-1550	-1600	0.410	0.848	0.195	0.165				11.6	
4/10 10:00	-1600	-1700	0.413	0.858	0.195	0.160				11.5	
4/10 12:00	-1600	-1650	0.415	0.858	0.195	0.165				10.7	
4/10 14:00					0.195	0.165				11.1	
4/10 16:00					0.195	0.165				11.2	
4/10 18:00	-1550	-1650	0.415	0.863	0.195	0.165				11.2	
4/10 20:00					0.195	0.160				11.1	
4/10 22:00					0.195	0.165				11.2	
4/11 0:00	-1650	-1650	0.413	0.873	0.195	0.165				11.2	
4/11 2:00					0.195	0.165				11.2	
4/11 4:00					0.195	0.165				11.2	
4/11 6:00	-1650	-1650	0.410	0.873	0.195	0.165				11.1	
4/11 8:00					0.195	0.165				11.1	
4/11 10:00					0.195	0.165				11.1	
4/11 10:40					0.195	0.165				11.1	
4/11 11:30					0.195	0.165				11.1	
4/11 12:00	-1600	-1650	0.416	0.873	0.195	0.165				11.1	
4/11 14:30					0.195	0.165				11.0	
4/11 16:00					0.195	0.165				11.0	
4/11 18:30	-1600	-1600	0.416	0.895	0.195	0.165				10.4	
4/11 20:00					0.195	0.165				10.6	
4/11 22:00					0.195	0.165				10.8	
4/11 23:40					0.195	0.165					
4/12 0:00	-1600	-1500	0.416	0.898	0.195	0.165				10.8	
4/12 4:00					0.190	0.165				10.8	
4/12 6:00	-1650	-1650	0.416	0.908	0.190	0.165				10.8	
4/12 8:00					0.190	0.165				10.7	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このようは計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/12 10:00					0.190	0.165				10.7	
4/12 13:00	-1600	-1600	0.400	0.900	0.190	0.165				9.5	
4/12 14:00					0.190	0.165				10.0	
4/12 15:00	-1600	-1600	0.418	0.918	0.190	0.165				10.2	
4/12 17:00					0.190	0.165				10.3	
4/12 18:00	-1600	-1600	0.420	0.920	0.190	0.165				10.4	
4/12 21:00					0.190	0.165				10.4	
4/12 23:00	-1650	-1650	0.423	0.925	0.190	0.165				10.4	
4/13 3:30					0.190	0.165				10.4	
4/13 6:00	-1650	-1650	0.423	0.928	0.190	0.165				10.4	
4/13 9:00					0.190	0.165				10.4	
4/13 12:00	-1600	-1650	0.420	0.933	0.190	0.165				10.3	
4/13 15:00					0.190	0.165				10.3	
4/13 18:00	-1600	-1650	0.425	0.938	0.190	0.165				10.2	
4/13 21:00					0.190	0.165				10.2	
4/14 0:00	-1600	-1600	0.423	0.940	0.190	0.165				10.1	
4/14 3:00					0.190	0.165				10.1	
4/14 6:00	-1600	-1600	0.420	0.940	0.190	0.165				10.0	
4/14 9:00					0.190	0.165				10.0	
4/14 12:00	-1600	-1600	0.423	0.948	0.190	0.165				9.96	
4/14 15:00					0.190	0.165				9.92	
4/14 18:00	-1600	-1600	0.425	0.940	0.190	0.170				9.87	
4/14 21:00					0.190	0.170				9.82	
4/15 0:00	-1550	-1550	0.428	0.953	0.190	0.170				9.77	
4/15 3:00			0.428	0.953	0.185	0.165				9.72	
4/15 6:00	-1550	-1600	0.430	0.965	0.190	0.170				9.68	
4/15 12:00	-1650	-1650	0.430	0.965	0.190	0.170				9.58	
4/15 18:00	-1650	-1650	0.428	0.963	0.190	0.170			1.21	9.49	
4/15 21:00					0.190	0.170			1.21	9.44	
4/16 0:00	-1650	-1700	0.423	0.978	0.185	0.170			1.20	9.39	
4/16 3:00					0.190	0.170			1.20	9.35	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故・過渡現象の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測の不確実さも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/16 6:00	-1650	-1650	0.423	0.978	0.190	0.170			1.20	9.30	
4/16 9:00					0.185	0.170			1.20	9.26	
4/16 12:00	-1650	-1650	0.423	0.975	0.185	0.175			1.19	9.22	
4/16 15:00					0.185	0.170			1.19	9.17	
4/16 18:00	-1650	-1650	0.423	0.985	0.185	0.175			1.19	9.11	
4/16 21:00					0.180	0.175			1.18	9.08	
4/17 0:00	-1650	-1650	0.425	0.993	0.180	0.175			1.18	9.03	
4/17 3:00					0.180	0.175			1.16	8.91	
4/17 6:00	-1650	-1650	0.425	1.003	0.180	0.175			1.12	8.38	
4/17 9:00					0.180	0.175			1.09	7.55	
4/17 12:00	-1650	-1650	0.420	0.973	0.175	0.170			1.07	6.67	
4/17 15:00					0.180	0.175			1.06	5.93	
4/17 18:00	-1650	-1650	0.423	1.008	0.175	0.175			1.04	5.32	
4/17 21:00					0.175	0.170			1.03	4.77	
4/18 0:00	-1650	-1650	0.420	1.015	0.175	0.170			1.02	4.26	
4/18 6:00	-1650	-1650	0.423	1.030	0.170	0.170			1.00	3.30	
4/18 9:00					0.170	0.170			0.996	2.90	
4/18 12:00	-1650	-1650	0.428	1.035	0.170	0.170			0.992	2.56	
4/18 13:00					0.170	0.170			0.992	2.55	

計器不良 計器不良

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 設計測値については、地震やその他の事象による影響を受けて、通常の使用環境条件を想定しているものもあり、正しく測定されていない与能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/11 19:30												
3/11 20:00												
3/11 20:15			7.000									
3/11 20:30												
3/11 21:00												
3/11 21:30												
3/11 22:00	3400											
3/11 22:20	3400											
3/11 22:30	3400											
3/11 22:35	3400											
3/11 22:47	3400											
3/11 23:05	3400											
3/11 23:30	3500		6.300		0.040							
3/11 23:50	3500				0.040							
3/12 0:30	3500				0.040							
3/12 1:00	3600											
3/12 1:25	3600		5.300									
3/12 2:30	3600											
3/12 2:50												
3/12 2:55			5.600									
3/12 3:40												
3/12 3:55	3700				0.060							
3/12 5:20	3700				0.060							
3/12 5:30	3700				0.060							
3/12 5:55	3700				0.060							
3/12 6:00	3700				0.060							
3/12 6:30	3700				0.060							
3/12 6:47	3600				0.060							
3/12 7:00	3600				0.060							
3/12 7:15	3600				0.060							
3/12 7:30	3600				0.060							
3/12 8:20					0.600							
3/12 8:25					0.600							
3/12 8:30	3600				0.600							
3/12 8:49	3600				0.060							
3/12 9:10	3600				0.060							
3/12 9:30	3600				0.060							

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測値については、地震やその他の異常現象の影響を受けて、通常の使用記録と異なっているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
グラフの作成を促進するために、このような計測値の不確かさを考慮したうえで、採取の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
3/12 10:52	3600				0.060							
3/12 11:20	3600				0.060							
3/12 11:30	3600				0.060							
3/12 12:05					0.060							
3/12 12:35	3600		6.100		0.100							
3/12 12:55	3600		6.100		0.110							
3/12 13:38	3600											
3/12 14:10	3600											
3/12 14:50	3600											
3/12 18:30	3550		6.300		0.155							
3/12 18:42	3550											
3/12 20:00	3550											
3/12 21:00	3550											
3/12 21:30	3600											
3/12 22:00	3600											
3/12 23:00	3600											
3/13 0:00	3600											
3/13 1:00	3650											
3/13 2:00	3650											
3/13 3:00	3650		3.710		0.315							
3/13 3:38												
3/13 4:00	3650		6.140		0.330							
3/13 5:30	3650		6.140		0.330							
3/13 6:00	3650		6.120		0.340							
3/13 6:30	3650		6.120		0.340							
3/13 7:00	3650		6.120		0.340							
3/13 7:30	3650		6.120		0.350							
3/13 8:00	3650		6.100		0.350							
3/13 8:30	3650		6.100		0.350							
3/13 8:55	3700		6.080		0.360							
3/13 9:25	3700		6.080		0.360							
3/13 9:55	3700		1.283		0.180							
3/13 10:35	3700				0.010							
3/13 10:55	3700											
3/13 11:25	3700											
3/13 11:55	3750											
3/13 12:40	3750											

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測値については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を確認するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/13 13:00		3750			0.595	0.59						
3/13 14:10		3750			0.600	0.60						
3/13 15:00		3750			0.395							
3/13 16:00		3750	5.850		0.400							
3/13 16:15			5.850		0.400							
3/13 16:30	3750	3800	5.850		0.400							
3/13 17:00	3750	3800			0.400							
3/13 17:30	3750	3750			0.410							
3/13 18:45	3800	3750			0.410							
3/13 19:00	3800	3750			0.420							
3/13 19:30	3800	3800										
3/13 20:30	3800	3800			0.420							
3/13 21:00	3800	3800										
3/13 21:30	3800	3800			0.425							
3/13 22:00	3950	3900			0.430							
3/13 22:30	3850	3900			0.430							
3/13 23:30	3850	3900			0.435							
3/14 0:00	3850	3900			0.435							
3/14 2:00	3850	3900			0.440							
3/14 3:00	3850	3900	5.450	5.450								
3/14 4:00	3850	3900	5.420	5.420								
3/14 4:30	3850	3900	5.400	5.400		0.467						
3/14 5:30	3900	3900	5.400	5.400		0.467						
3/14 6:30	3900	3900	5.355	5.355		0.455	0.0		0.009			
3/14 8:00	3950	3950	5.310	5.310	0.455	0.474	0.0		0.010			
3/14 9:00	3900	3950	5.310	5.310	0.460	0.478	0.0		0.012			
3/14 9:45					0.460	0.481						
3/14 10:30	3800	3850	5.648	5.648			0.0		0.010			
3/14 12:00	3400	3400	6.008	6.008	0.460	0.485	0.0		0.012			
3/14 12:30	2950	3000	6.188	6.188	0.465	0.486	0.0		0.011			
3/14 14:00	2000	2000	7.639		0.460							
3/14 15:00	2200	1200	7.392		0.440		0.0		0.013			
3/14 16:00	300	300	7.448		0.420							
3/14 17:12	-800		7.403									
3/14 19:03			0.630		0.400							
3/14 20:03			0.540		0.410							
3/14 21:03			1.418		0.419							

IF2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
アラームの発生を把握するために、このような計測器の稼働のことも確認したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W (B) (Sv/h)	CAMS S/C (A) (Sv/h)	CAMS S/C (B) (Sv/h)	中操縦量 (mSv/h)	備考
3/14 22:00	-1600	-1600	0.405		0.480	0.350	5.8		0.395			
3/14 22:40	-700	-700	0.428		0.482	0.350	7.9		0.735			
3/14 23:44							22.9		9.120			
3/14 23:50			0.653									
3/14 23:54					0.745	0.300						
3/15 0:41					0.720	0.330						
3/15 0:45			1.823									
3/15 1:53			0.630		0.725	0.330						
3/15 2:17			0.630		0.730	0.34	31.5		7.150			
3/15 2:22			0.675		0.740	0.33	32.2		7.000			
3/15 2:39			0.653		0.750	0.33	34.6		6.960			
3/15 2:45			0.653		0.750	0.32	36.5		6.880			
3/15 2:50			0.653		0.750	0.33	37.8		6.820			
3/15 3:00			0.653		0.750	0.33	40.9		6.000			
3/15 3:05			0.653		0.750	0.33	41.8		6.580			
3/15 3:20			0.653		0.750	0.33	43.0		6.420			
3/15 3:30			0.653		0.750	0.33	45.9		6.310			
3/15 3:40			0.653		0.750	0.33	47.6		6.230			
3/15 3:50			0.653		0.750	0.33	49.4		6.220			
3/15 4:00			0.653		0.750	0.33	50.1		6.090			
3/15 4:05			0.653		0.750	0.33	51.2		5.870			
3/15 4:10			0.653		0.750	0.31	51.9		5.720			
3/15 4:20			0.637		0.750	0.31	53.2		5.650			
3/15 4:30			0.632		0.750	0.30	54.4		5.580			
3/15 4:45			0.632		0.750	0.31	55.5		5.520			
3/15 5:00			0.626		0.750	0.30	57.5		5.290			
3/15 5:15			0.623		0.740	0.30	58.3		5.190			
3/15 5:30			0.621		0.730	0.31	59.5		5.080			
3/15 6:10	-2800				0.730	0.00						
3/15 6:20	-2700	-2700	0.612		0.730	0.00	62.7		4.800			
3/15 6:25	-2000											
3/15 7:20	-2500		0.612		0.730	0.00						
3/15 11:42	-1400		0.315		0.155	0.00	46.1		5.520			
3/15 11:58	-1350		0.428		0.155	0.00	46.5		5.270			
3/15 13:00	-1700		0.608		0.415		47.7		4.620			
3/15 15:25	-1950		0.113		0.275		135.0		6.920			
3/15 15:50	-1800		0.117		0.276							

IF2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用範囲条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性がある計測器も存在している。
フラグメントの状態を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中線線量 (mSv/h)	備考
3/15 16:10	-1800		0.119		0.270		138.0		6.940			
3/15 18:43	-1200		0.099		0.250		122.0		4.400			
3/16 1:24	-1400		-0.023		0.120		103.0		3.680			
3/16 1:44	-1400		-0.023		0.120		102.0		3.650			
3/16 1:54	-1400		-0.023		0.120		103.0		3.650			
3/16 5:00	-1475		-0.038	-0.056	0.120		98.5		3.670			
3/16 5:15	-1475		-0.041	-0.059	0.120		98.3		3.690			
3/16 5:35	-1500		-0.041	-0.059	0.120		60.5		2.430			
3/16 6:55	-1400		-0.043	-0.061	0.450		97.2		3.370			
3/16 12:35	-1400				0.400		93.8		3.010			
3/16 15:30	-1400		-0.061	-0.079	0.075	0.145	92.4		2.860			
3/16 20:00	-1400		-0.063	-0.079	0.075		90.3		2.750			
3/16 20:20	-1400		-0.063	-0.079	0.075		90.3		2.750			
3/16 23:50	-1400		-0.063	-0.079	0.075							
3/17 3:10	-1400		-0.065	-0.079	0.075		87.0		2.650			
3/17 6:00	-1400		-0.068	-0.083	0.075		86.3		2.630			
3/17 11:00	-1600		-0.029	-0.047	0.110		84.6		2.500			
3/17 11:15	-1700		-0.029	-0.047	0.115		84.6		2.500			
3/17 11:30	-1800		-0.029	-0.047	0.115		84.6		2.500			
3/17 12:50	-1800		-0.027	-0.045	0.110		84.4		2.430			
3/17 21:40	-1400				0.130		82.1		2.400			
3/17 21:50	-1400				0.130		82.4		2.410			
3/18 2:20	-1400		-0.018	-0.034	0.130		79.8		2.400			
3/18 2:50	-1400		-0.016	-0.032	0.130		79.8		2.400			
3/18 7:40	-1400		-0.014	-0.029	0.130		78.1		2.370			
3/18 7:55	-1400		-0.014	-0.029	0.130		78.0		2.370			
3/18 9:40	-1400		-0.009	-0.025	0.135		77.4		2.360			
3/18 16:00	-1400		-0.002	-0.018	0.139		75.0		2.340			
3/18 20:55	-1400		-0.002	-0.016	0.140		73.5		2.330			
3/18 21:10	-1400		-0.005	-0.020	0.140		73.5		2.320			
3/19 2:40	-1400		-0.005	-0.016	0.135		71.8		2.300			
3/19 3:30	-1400		-0.005	-0.018	0.135		71.5		2.300			
3/19 7:10	-1350		-0.005	-0.018	0.135		70.6		2.290			
3/19 11:00	-1400		-0.009	-0.023	0.135		69.6		2.270			
3/19 16:30	-1300		-0.009	-0.025	0.135		68.3		2.260			
3/19 19:00	-1300		-0.009	-0.023	0.135		67.6		2.250			
3/19 22:30	-1350		-0.009	-0.023	0.130		66.8		2.200			

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測値については、地震やその他の異常事態の影響を受けて、通常の使用環境条件下を想定しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
アラートの状態を把握するために、このような状態の不確かさを考慮して、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W (B) (Sv/h)	CAMS S/C (A) (Sv/h)	CAMS S/C (B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
3/20 0:00	-1300		-0.007	-0.023	0.130		65.8		2.200			
3/20 4:50	-1300		-0.014	-0.029	0.130		69.7		2.180			
3/20 5:00	-1300		-0.014	-0.029	0.130		64.7		2.170			
3/20 10:00			-0.011	-0.027	0.130		63.6		2.160			
3/20 11:00	-1400		-0.016	-0.032	0.125		13.4		2.150			
3/20 15:00	-1400	-400	-0.016	-0.020	0.125		62.5		2.130		0.06	
3/20 22:00	-1400	-200	-0.018	-0.020	0.120		61.2		2.110		0.06	
3/21 3:00	-1350	-250	-0.018	-0.020	0.120		60.1		2.090		0.06	
3/21 8:00	-1350	-300	-0.020	-0.020	0.120		59.1		2.060		0.06	
3/21 13:30	-1350	-200	-0.020	-0.025	0.120		58.3		2.040			
3/21 14:00	-1350	-200	-0.023	-0.025	0.120		58.1		2.030			
3/21 14:25	-1350	-200	-0.023	-0.025	0.120		58.1		2.030			
3/22 0:15	-1400	-200	-0.025	-0.027	0.110		56.4		1.990			
3/22 5:00	-1300	-100	-0.016	-0.018	0.110		55.5		1.900			
3/22 6:00	-1350	0	-0.005	-0.029	0.110		55.4		1.950			
3/22 10:30	-1350	0	-0.020	-0.023	0.110		54.7		1.930			
3/22 11:20	-1350	175	-0.018	-0.018	0.110							
3/22 15:30	-1300	-400	-0.029	-0.032	0.110		53.6		1.900			
3/22 17:00	-1350	-150	-0.027	-0.032	0.110		53.5		1.880			
3/22 18:00	-1350	-100	-0.029	-0.034	0.110		53.4		1.880			
3/22 23:00	-1350	-500	-0.020	-0.043	0.110		52.8		1.830			
3/23 4:20	-1300	0	-0.025	-0.025	0.110		52.0		1.800			
3/23 9:00	-1300	-150	-0.023	-0.023	0.110		51.4		1.760			
3/23 14:00	-1250	100	-0.036	-0.036	0.110		50.7		1.670			
3/23 21:00	-1200	-550	-0.036	-0.036	0.110		49.8		1.530			
3/24 1:00	-1200	-250	-0.025	-0.025	0.105		49.3		1.490			
3/24 5:00	-1150	-100	-0.027	-0.027	0.110		48.8		1.430			
3/24 9:00	-1150	-100	-0.135	-0.038	0.110		48.4		1.400		0.10	
3/24 13:00	-1150	-200	-0.023	-0.025	0.100		47.9		1.370		0.10	
3/24 17:00	-1200	-250	-0.036	-0.036	0.110		47.4		1.360			
3/24 20:00	-1100	0	-0.036	-0.036	0.100		47.1		1.340			
3/24 22:00	-1150	-150	-0.020	-0.020	0.105		46.8		1.390			
3/24 22:30	-1150	-50	-0.032	-0.032	0.105		46.8		1.470			
3/25 0:00	-1400	-600	-0.025	-0.027	0.120		46.6		1.500			
3/25 1:20	-1600	-750	-0.025	-0.027	0.120						0.12	
3/25 2:00	-1300	-1400	-0.023	-0.025	0.120		46.4		1.520			
3/25 2:30	-1200	-300										

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の異常事態の影響を受けて、通常の使用環境条件下を想定しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
 フラットの状態を認識するために、このような計測値の不確かさも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して適切な判断にも留意して利用している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/G圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操縦量 (mSv/h)	備考
3/25 6:00	-1100	-200	-0.020	-0.020	0.120		45.9		1.540			
3/25 10:00	-1200	-500	-0.020	-0.020	0.120		45.6		1.540			
3/25 14:00	-1400	-400	-0.016	-0.018	0.120		45.2		1.540			
3/25 18:30	-1150	-250	-0.020	-0.018	0.120		44.7		1.540			
3/25 23:00	-1150	-450	-0.009	-0.009	0.120		44.3		1.530			
3/26 5:00	-1000	-300	-0.014	-0.014	0.120		43.8		1.510			
3/26 9:30	-1100	-500	-0.014	-0.014	0.115		43.4		1.490			
3/26 10:21	-1000	-500	-0.014	-0.014	0.115							
3/26 10:40	-1100	-500	-0.014	-0.016	0.115							
3/26 11:00	-1100	-500	-0.014	-0.016	0.115							
3/26 11:30	-1100	-600	-0.025	-0.027	0.110		43.3		1.490			
3/26 12:00	-1100	-700	-0.027	-0.027	0.110		43.2		1.490			
3/26 13:00	-1200	-1000	-0.027	-0.027	0.110		43.2		1.480			
3/26 17:30	-1150	-1600	-0.018	-0.038	0.110		42.8		1.470			
3/26 17:50	-1150	-1650										
3/26 18:00	-1200	-1600										
3/26 18:10	-1200	-1600	-0.016	-0.016	0.110							
3/26 18:30	-1200	-1550	-0.016	-0.016	0.110							
3/26 19:00	-1200	-1650	-0.018	-0.016	0.110							
3/26 21:00	-1200	-1850	-0.016	-0.018	0.110		42.6		1.460			
3/27 1:00	-1200	-1850	-0.018	-0.018	0.110	0.16	42.2		1.450			
3/27 5:00	-1200	-1850	-0.018	-0.018	0.110	0.04	41.9		1.430			
3/27 9:00	-1200	-1850	-0.018	-0.020	0.110		41.6		1.410			
3/27 15:30	-1250	-1900	-0.018	-0.020	0.110		41.1		1.390			
3/27 16:20	-1150	-1850	-0.018	-0.020	0.110		41.1		1.380			
3/27 17:50	-1200	-1900	-0.018	-0.020	0.110		41.0		1.380			
3/27 18:40	-1400	-1850	-0.018	-0.020	0.110							
3/27 19:00	-1250	-1950	-0.020	-0.020	0.110							
3/27 19:20	-1300	-1900	-0.020	-0.023	0.110							
3/27 19:40	-1300	-1900	-0.020	-0.020	0.110							
3/27 20:00	-1400	-1900	-0.020	-0.023	0.110							
3/27 20:20	-1500	-2000	-0.020	-0.023	0.110		40.8		1.370			
3/27 20:40	-1500	-2000	-0.020	-0.023	0.110							
3/27 22:00	-1500	-2050	-0.020	-0.020	0.110		40.7		1.370		0.12	
3/28 0:00	-1400	-2000	-0.020	-0.020	0.110		40.6		1.360			
3/28 0:15	-1400	-1950	-0.020	-0.020	0.110							
3/28 0:35	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110							

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測値については、地震やその他の事故・故障の影響を受けて、通常の使用環境条件を想定しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
グラフの状況を確認するために、このような計測の不確かさも含めて表示したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/G圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中換気量 (mSv/h)	備考
3/28 0:55	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		40.5		1.360			
3/28 1:15	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110							
3/28 3:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		40.5		1.370		0.15	
3/28 3:30	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		40.5		1.370			
3/28 4:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.110		40.5		1.370			
3/28 7:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.105		40.5		1.390			
3/28 12:30	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		40.4		1.390			
3/28 17:30	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		40.4		1.400			
3/28 21:00	-1500	-2100	-0.034	-0.034	0.100		40.4		1.400			
3/29 1:00	-1500	-2050	-0.027	-0.029	0.100		40.4		1.390		0.12	
3/29 4:00	-1500	-2100	-0.027	-0.029	0.100		40.4		1.370		0.12	
3/29 7:00	-1500	-2100	-0.027	-0.029	0.100		40.4		1.360		0.10	
3/29 10:00	-1500	-2100	-0.025	-0.027	0.100		40.4		1.350		0.11	
3/29 13:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		40.5		1.330		0.11	
3/29 16:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		40.4		1.320		0.12	
3/29 19:00	-1500	-2100	-0.034	-0.032	0.100		40.2		1.310		0.12	
3/29 22:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		40.1		1.300		0.11	
3/30 1:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		40.1		1.290		0.10	
3/30 4:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		40.0		1.280		0.11	
3/30 7:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		39.9		1.280		0.10	
3/30 10:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		39.8		1.270		0.11	
3/30 10:30	-1500	-2100	-0.025	-0.027	0.100							
3/30 10:50	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
3/30 11:10	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
3/30 11:30	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
3/30 13:00	-1500	-2100	-0.023	-0.023	0.100		39.6		1.260		0.10	
3/30 14:00	-1500	-2100	-0.025	-0.023	0.100							
3/30 14:20	-1500	-2100	-0.027	-0.025	0.100							
3/30 14:40	-1500	-2050	-0.027	-0.027	0.100							
3/30 15:00	-1500	-2050	-0.027	-0.027	0.100							
3/30 15:20	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100							
3/30 16:00	-1500	-2050	-0.032	-0.032	0.100		39.5		1.240		0.13	
3/30 18:00	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100		39.4		1.230		0.13	
3/30 18:30	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100							
3/30 22:00	-1500	-2050	-0.014	-0.011	0.120		39.2		1.220		0.10	
3/31 0:00	-1500	-2050	-0.027	-0.025	0.110		39.1		1.210		0.11	
3/31 2:00	-1500	-2050	-0.025	-0.025	0.110		38.9		1.210		0.10	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の緊急事態の影響を受けて、通常の計測条件を越えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値を特定している。
 アラームの状態を把握するために、このよう計測値の不確かさも考慮したうえで、直観的計測値から得られる情報を活用して緊急時の判断にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操縦量 (mSv/h)	備考
3/31 4:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.110		38.7		1.190		0.10	
3/31 6:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		38.6		1.190		0.11	
3/31 8:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.110		38.5		1.170		0.12	
3/31 10:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.110		38.4		1.170		0.13	
3/31 12:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		37.9		1.160		0.11	
3/31 14:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		38.0		1.160		0.11	
3/31 16:00	-1500	-2100	-0.009	-0.011	0.110		37.9		1.160		0.11	
3/31 18:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		37.8		1.150		0.11	
3/31 20:00	-1500	-2050	-0.014	-0.011	0.110		37.8		1.150		0.11	
3/31 22:00	-1500	-2050	-0.007	-0.011	0.110		37.7		1.140		0.11	
4/1 0:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		37.6		1.140		0.11	
4/1 2:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		37.5		1.140		0.12	
4/1 4:00	-1500	-2050	-0.009	-0.009	0.115		37.3		1.130		0.09	
4/1 6:00	-1500	-2050	-0.014	-0.016	0.110		37.2		1.110		0.11	
4/1 8:00	-1500	-2100	-0.014	-0.014	0.110		37.1		1.100		0.12	
4/1 10:00	-1500	-2050	-0.007	-0.009	0.110		37.0		1.090		0.10	
4/1 12:00	-1500	-2050	-0.007	-0.007	0.110		36.9		1.080		0.10	
4/1 16:00	-1500	-2050	-0.005	-0.005	0.115		36.7		1.060		0.11	
4/1 20:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		36.5		1.040		0.12	
4/2 0:30	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		36.3		0.993		0.13	
4/2 4:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		36.1		0.981		0.13	
4/2 8:00	-1500	-2050	-0.007	-0.009	0.110		35.9		0.972		0.11	
4/2 12:00	-1550	-2100	-0.007	-0.007	0.110		35.7		0.966		0.12	
4/2 16:30	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.110		35.5		0.959		0.13	
4/2 20:00	-1500	-2100	-0.007	-0.009	0.110		35.4		0.953		0.12	
4/2 20:53	-1500	-2100	-0.009	-0.009	0.110							
4/2 21:03	-1500	-2100	-0.007	-0.009	0.110							
4/2 21:23	-1500	-2100	-0.009	-0.009	0.110		35.3		0.950		0.12	
4/2 23:00	-1500	-2100	-0.014	-0.016	0.110		35.3		0.951		0.13	
4/3 3:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.105		35.0		0.947		0.10	
4/3 7:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.105		34.5		0.939		0.11	
4/3 9:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.105		34.3		0.935		0.09	
4/3 10:26	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.105							
4/3 10:42	-1500	-2050	-0.018	-0.018	0.105							
4/3 10:47	-1500	-2050	-0.018	-0.018	0.105							
4/3 10:52			-0.016	-0.018	0.105							
4/3 11:30	-1500	-2050	-0.011	-0.011	0.110		34.3		0.932		0.12	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の異常発生時の影響を受けて、通常の使用状態を越えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
アラートの状態を確認するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W (B) (Sv/h)	CAMS S/C (A) (Sv/h)	CAMS S/C (B) (Sv/h)	中操縦量 (mSv/h)	備考
4/3 12:30	-1450	-1950	-0.011	-0.011	0.110							
4/3 13:00	-1500	-1950	-0.011	-0.011	0.110							
4/3 14:00	-1500	-2050	-0.016	-0.016	0.110				0.925		0.13	
4/3 18:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.105		33.9		0.920		0.10	
4/4 0:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.105		33.4		0.911		0.10	
4/4 6:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100		33.0		0.902		0.08	
4/4 11:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.100		32.8		0.879		0.09	
4/4 18:00	-1500	-2050	-0.014	-0.016	0.100		32.6		0.886		0.08	
4/5 0:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.100		32.4		0.876		0.10	
4/5 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.018	0.100		32.1		0.867		0.09	
4/5 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.100		31.9		0.858		0.08	
4/5 18:00	-1500	-2100	-0.014	-0.016	0.100		31.7		0.849		0.08	
4/6 0:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.100		31.5		0.839		0.08	
4/6 6:00	-1450	-2100	-0.016	-0.020	0.100		31.3		0.833		0.09	
4/6 12:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.100		31.1		0.825		0.09	
4/6 18:00	-1500	-2100	-0.014	-0.018	0.100		31.0		0.817		0.09	
4/7 0:00	-1500	-2050	-0.011	-0.018	0.100		30.8		0.809		0.07	
4/7 6:00	-1500	-2050	-0.018	-0.025	0.100		30.6		0.801			
4/7 12:00	-1500	-2050	-0.009	-0.016	0.100		30.5		0.794		0.08	
4/7 18:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.100		30.3		0.787		0.07	
4/7 19:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100						0.08	
4/7 19:20	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
4/7 19:40	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
4/7 20:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
4/7 20:30	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
4/7 21:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100						0.07	
4/7 21:30	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100							
4/7 22:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100							
4/8 0:00	-1500	-2100	-0.009	-0.014	0.100		31.0		0.781		0.09	
4/8 3:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100		30.0		0.772		0.08	
4/8 6:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.100		29.9		0.775		0.09	
4/8 9:00	-1500	-2050	-0.014	-0.018	0.100							
4/8 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.100		29.4		0.765		0.08	
4/8 15:00	-1500	-2100	-0.018	-0.018	0.095		29.6		0.759		0.08	
4/8 18:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095		29.6		0.756		0.08	
4/8 21:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095		29.5		0.754		0.08	
4/9 0:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095		29.4		0.751		0.10	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の緊急事態の影響を受けて、通常の運用環境条件下で稼働しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも含めて、複数の計測器から得られる情報を活用して数値の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (sv/h)	CAMS D/W(B) (sv/h)	CAMS S/C(A) (sv/h)	CAMS S/C(B) (sv/h)	中操縦量 (mSv/h)	備考
4/9 3:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.095		29.4		0.750		0.07	
4/9 6:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.095		29.3		0.748		0.07	
4/9 9:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.095		29.3		0.746		0.08	
4/9 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		29.2		0.743		0.08	
4/9 16:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.090		29.1		0.742		0.08	
4/9 18:00	-1500	-2100	-0.018	-0.027	0.095		29.1		0.741		0.07	
4/9 20:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.095		29.1		0.741		0.07	
4/9 22:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		29.0		0.740		0.07	
4/10 0:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.090		29.0		0.739		0.08	
4/10 2:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.090		29.0		0.739		0.08	
4/10 4:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		29.0		0.738		0.08	
4/10 6:00	-1450	-2050	-0.020	-0.025	0.095		29.0		0.737		0.12	
4/10 8:00	-1450	-2050	-0.018	-0.025	0.095		28.9		0.735		0.09	
4/10 10:00	-1450	-2050	-0.020	-0.025	0.095		28.9		0.734		0.09	
4/10 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		28.5		0.732		0.07	
4/10 14:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.095		28.6		0.731		0.10	
4/10 16:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.095		28.7		0.730		0.09	
4/10 18:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		28.6		0.727		0.11	
4/10 20:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		28.6		0.726		0.10	
4/10 22:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		28.6		0.725		0.10	
4/11 0:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		28.6		0.724		0.10	
4/11 2:00	-1500	-2050	-0.025	-0.027	0.090		28.5		0.722		0.12	
4/11 4:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		28.5		0.721		0.11	
4/11 6:00	-1500	-2050	-0.025	-0.029	0.090		28.5		0.717		0.12	
4/11 12:00	-1500	-2050	-0.020	-0.023	0.095		28.4		0.692		0.09	
4/11 18:30	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.090		28.1		0.685		0.08	
4/12 0:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		28.1		0.681		0.09	
4/12 6:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.085		27.4		0.672		0.08	
4/12 13:00	-1500	-2100	-0.027	-0.027	0.085		27.7		0.670		0.08	
4/12 15:00	-1500	-2050	-0.020	-0.020	0.095		27.8		0.663		0.09	
4/12 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.025	0.095		27.9		0.656		0.08	
4/12 23:00	-1500	-2100	-0.023	-0.023	0.095		27.9		0.653		0.10	
4/13 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095		27.9		0.648		0.08	
4/13 12:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.095		27.8		0.645		0.08	
4/13 18:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.095		27.7		0.641		0.08	
4/14 0:00	-1500	-2050	-0.016	-0.021	0.095		27.6					
4/14 6:00	-1500	-2050	-0.016	-0.021	0.095		27.6					

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の運用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測値の不確かさも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にら察目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操縦量 (mSv/h)	備考
4/14 12:00	-1500	-2050	-0.016	-0.021	0.090		27.4		0.637		0.09	
4/14 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.090		27.3		0.633		0.09	
4/15 0:00	-1450	-2050	-0.018	-0.023	0.090		27.1		0.629		0.09	
4/15 6:00	-1450	-2050	-0.018	-0.025	0.090		27.0		0.624		0.09	
4/15 12:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.090		26.9		0.620		0.10	
4/15 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.090		26.8	30.4	0.616	56.2	0.10	
4/16 0:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.085		26.6	30.2	0.612	70.0	0.08	
4/16 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.090		26.5	30.1	0.608	133.0	0.08	
4/16 12:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.090		26.4	30.0	0.608	135.0	0.09	
4/16 18:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.085		26.3	29.9	0.611	127.0	0.07	
4/17 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		26.2	29.8	0.608	113.0	0.08	
4/17 6:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.085		26.1	29.6	0.605	118.0	0.07	
4/17 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		26.0	29.5	0.600	121.0	0.07	
4/17 18:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		25.9	29.4	0.597	108.0	0.07	
4/18 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.085		25.8	29.3	0.592	108.0	0.06	
4/18 6:00	-1500	-2100	-0.025	-0.029	0.085		25.7	29.2	0.580	101.0	0.10	
4/18 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.032	0.085		25.6	29.1	0.584	101.0	0.08	
4/18 13:00	-1500	-2100	-0.023	-0.032	0.085		25.6	29.1	0.584	101.0	0.08	

計器不良